


### Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Emiel Geheusestraat 2, 2de vd links, 2140 Borgerhout  
Naam eigenaar [REDACTED]  
Adres eigenaar niet bekend,  
Type object appartement  
EAN-code niet beschikbaar  
Aard installatie nieuw  
Doel onderzoek in dienststelling

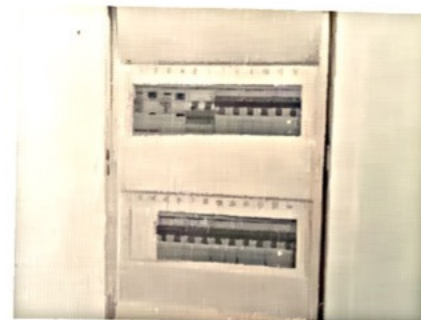

Het onderzoek is verricht op 24/02/2016 volgens artikel art 270 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

### Installatiegegevens

Spanning (V) 230 (1f+N)  
Type elektrode pen  
Ø voedingsleiding (mm<sup>2</sup>) 10  
In hoofdbeveiliging (A) 40

In hoofdschakelaar (A) 40  
ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) 300 en 30  
Aantal verdeelborden 1  
Aantal stroombanen per verdeelbord 9

### Metingen

Ra / Zs (Ω) 14,3 / –  
Continuïteitsmeting goed

Werking differentiële schakelaar(s) goed  
Isolati weerstand van de installatie (MΩ) >0,5

### Inbreuken

1. nihil

ADS Automatische differentiële schakelaar

**Opmerking.** Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

### Opmerkingen

(Ver)bouwjaar installatie: na 2000

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Het badkamermeubilair was tijdens de controle nog niet aangebracht.

De keukentoeestellen waren tijdens de controle nog niet aangebracht.

De verlichtingsarmaturen waren tijdens de controle niet aangebracht.

### Besluit

De installatie is conform het AREI.

De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 24/2/2041, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 24/2/2016

Naam agentonderzoeker: Benjamin Vanderhoeven .....

Handtekening:

### Raadplegingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarachtigd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.