

ATECON vzw
 Britselei 94 - bus 31
 2000 Antwerpen
 Tel: 03/770 75 14
 www.atecon.be / info@atecon.be



ATECON



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°: 600923
 Inspecteur: Godts Steve
 Controle volgens AREI. art.: 86, 270
 Type keuring: Indienststellingsonderzoek

Datum verslag: 17/06/2019
 Datum keuring: 17/06/2019
 Keuring N°: 20192564
 Aanwezigen: Verantwoordelijke DBSP

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Lange Van Bloerstraat 133 - 2de , 2060 ANTWERPEN 6
 Distributienetbeheerder: ...

Teller n°: Te plaatsen

Index teller: Dag: 0,00 Nacht: 0,00

EAN-code:

Naam opdrachtgever: DBSP

Adres opdrachtgever: Weynesbaan 8, 2820 RIJMENAM

Naam eigenaar:

Adres eigenaar:

Installateur: DBSP bvba

BTW-n° of ID: 0533.766.254

Type lokaal: Appartement (Nummer appartement : 133/2°V)

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 230V	Max. beveiliging: 2 x 40 A	Meter - bord verbinding: XVB 4 x 10 mm²
Type electrode: Piket	# verdeelborden: 1	# eindstroombanen: 8

Differentieelschakelaars:

In:	IA:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	2	A	3000 A	NVT	NVT
40 A	30mA	2	A	3000 A	NVT	NVT

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 8	Kringen A-H	1,5mm², 2,5mm², 4mm²
Bijkomend # 8	Kringen A-H	1,5mm², 2,5mm², 4mm²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra: 15,00 Ohm	Alg. isolatieweerstand: 50,00 MOhm	Aardingscontinuiteit: OK
Directe aanraking: OK	Indirecte aanraking: OK	Alg. visuele controle: OK
Correcte schema's: OK	Equipotentiale verbindingen: OK	Vaste toestellen: NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 17/6/2044 (art. 271). De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen: Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

De inspecteur,
 Godts Steve



ATECON vzw
 Britselei 94 bus 31
 2000 Antwerpen
 BTW-BE: 0408.677.925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Britselei 94 - bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



ATECON



ATECON vzw
Britselei 94 – bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**ATECON**

N°618-INSP

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen


VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.09. : De E.V. zijn nog aan te sluiten na afwerking van de nutsleidingen (vb. CV - water - gas). ☐
- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd. ☐
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend. ☐
- 1.17. : Badkamer is nog af te werken. ☐
- 1.18. : Keuken is nog te plaatsen. ☐
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

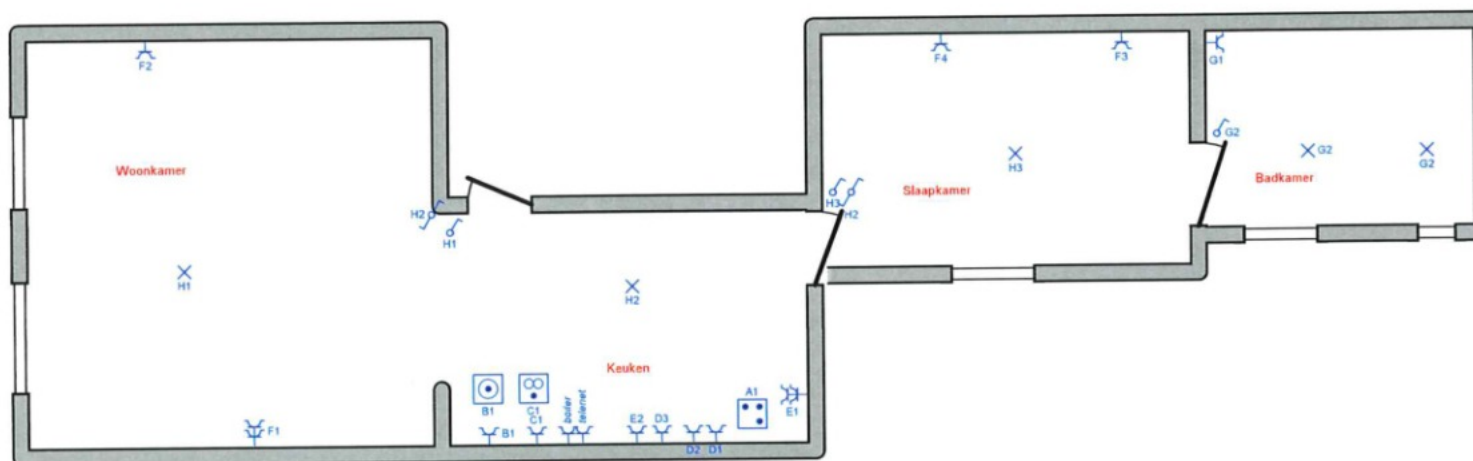


Erkend Organisme
ACA
Meensesteenweg 338
8800 Roeselare
Tel.: 051 20 00 02
Fax: 051 20 10 02
e-mail: info@acavzw.be

Elektrische installatie
[Redacted] straat 133
2000 Antwerpen

Installateur
DBSP bvba
Weynesbaan 8
2820 Bonheiden
GSM: 0476 89 52 94
e-mail: info@dbspbvba.be
BTW BE 0533.766.254

p. 2/2
Situatieschema
2de verdieping

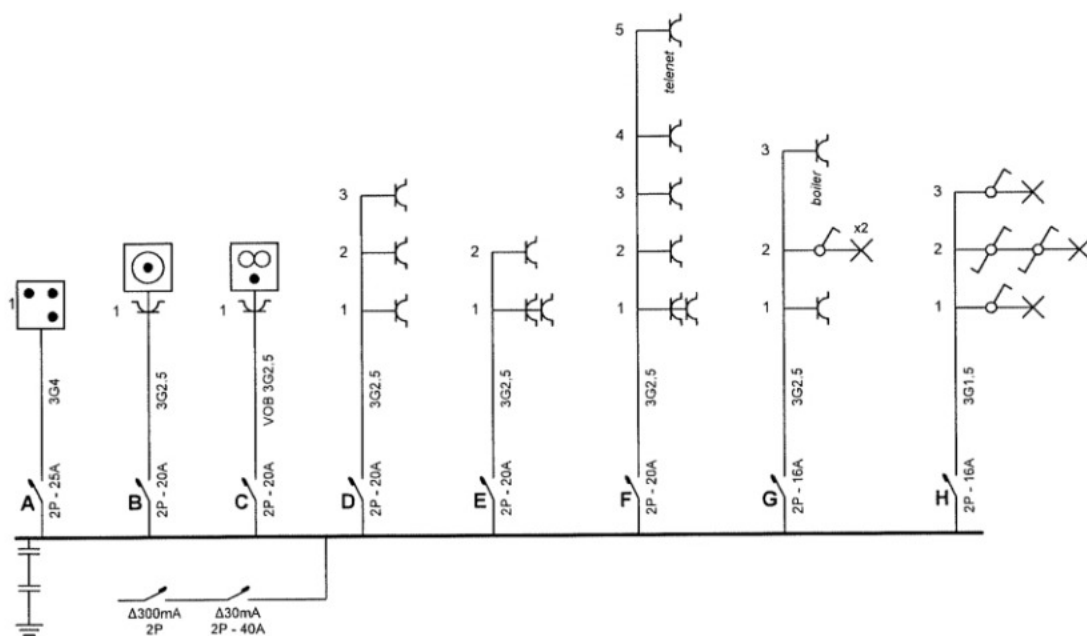

Erkend Organisme
ACA
Meensesteenweg 338
8800 Roeselare
Tel.: 051 20 00 02
Fax: 051 20 10 02
e-mail: info@acavzw.be

Elektrische installatie
[Redacted] straat 133
2000 Antwerpen

Installateur
DBSP bvba
Weynesbaan 8
2820 Bonheiden
GSM: 0476 89 52 94
e-mail: info@dbspbvba.be
BTW BE 0533.766.254

p. 1/2
Eendraadschema
2de verdieping