

Bureau voor Technische Inspecties v.z.w.

Erkend controleorganisme, derde partij

Maaltecenter Blok G Derbystraat 345 B 9051 Gent

Tel : 09 / 242 99 88 Fax : 09 / 242 88 42



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.:

20-8/05-55/118/05

Datum van verslag:

5/5/2008

Datum van onderzoek:

5/5/2008

U. ref.:

O. ref.:

Stroomleverancier:

Nelmanagement

Ref.:

Teller nr.:

Index:

ADRES INSTALLATIE:

Francois Franselou 19-23
Gent

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens:

☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (ARAB art. 262) ☐ (TR art. 231) ☒ (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring

Aard van de locatie:

Appartement 2° verd.

Omschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ Bovengronds

Type van aardelektrode: ☐ Lus ☐ Baren ☒ Pennen

Voedingskabel hoofdbord: ☐ X ☒ 10 mm²

Bescherming van de aansluiting: ☒ 40 A

Aansluiting Spanning: ☒ 230 V

Alg. schakelaar: type: ☒ 16A/1300/2p

Elektrische installatie: ☐ Vóór ☒ Na ☐ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☐ TN ☐ TT

☐ AREI art.95 ☐ AREI art.

Aantal borden:

1

Aantal eindstroombanen:

8

RA: 16 Ohm

RI tot 300

Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Vastgestelde inbreuken en / of nota's:

Besluit:

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 5/5/2033 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
- C. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

Document, DS26, V3, 01/10/2001

Bijkantoren:
1083 Brussel K. Karellaan 292
9220 Hamme St. Jansstraat 29
8000 Brugge St. Pietersmolenstraat 8

tel. : 02/482 08 18
tel. : 052/49 99 19
tel. : 050/31 58 00

fax : 02 / 482 08 11
fax : 052 / 49 99 11

011441

Bureau voor Technische Inspecties v.z.w.

Erkend controleorganisme, derde partij

Maaltecener Blok G Derbystraat 345 B 9051 Gent

Tel : 09 / 242 99 88 Fax : 09 / 242 88 42



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 2008/0505/08/05
Datum van verslag: 5/5/2008
Datum van onderzoek: 5/5/2008
U. ref.:
O. ref.:
Stroomleverancier: Netmanagement
Ref.:
Teller nr.:
Index:

ADRES INSTALLATIE: Franco Fennelaan 19-23
9000 Gent
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER:
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens:

☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (ARAB art. 262) ☐ (TR. art. 231) ☒ (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring

Aard van de locatie: Appartement 2° verd

Omschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ Bovengronds

Type van aardelektrode: ☐ Los ☐ Baren ☒ Pennen

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Bescherming van de aansluiting: 40 A

Aansluiting: Spanning: 230 V

Alg. schakelaar: type: Diff 40/1300/2p

Elektrische installatie: ☐ Vóór ☒ Na ☒ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☒ TT ☒ TN

☐ AREI art.95 ☐ AREI art.

Aantal borden: 1

Aantal eindstroombanen: 8

RA 16 Ohm

RI tot 300 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

zie schema's

Vastgestelde inbreuken en / of nota's:

Geen

nota: 10.8; 10.9; 9.22

Besluit:

A

De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 5/5/2033

B.

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen

C.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

C.

De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

108 Patrick Hamstraet

Document, DS26, V3, 01/10/2001

Bijkantoren:
1083 Brussel K. Karellaan 292
9220 Hamme St. Jansstraat 29
8000 Brugge St. Pietersmolenstraat 8


tel.: 02/482 08 18
tel.: 052/49 99 19
tel.: 050/31 58 00

fax: 02 / 482 08 11
fax: 052 / 49 99 11

011441



B.T.I. VZW
108 Patrick Hauswaerte
Derbystraat 345 blok C
9051 GENT

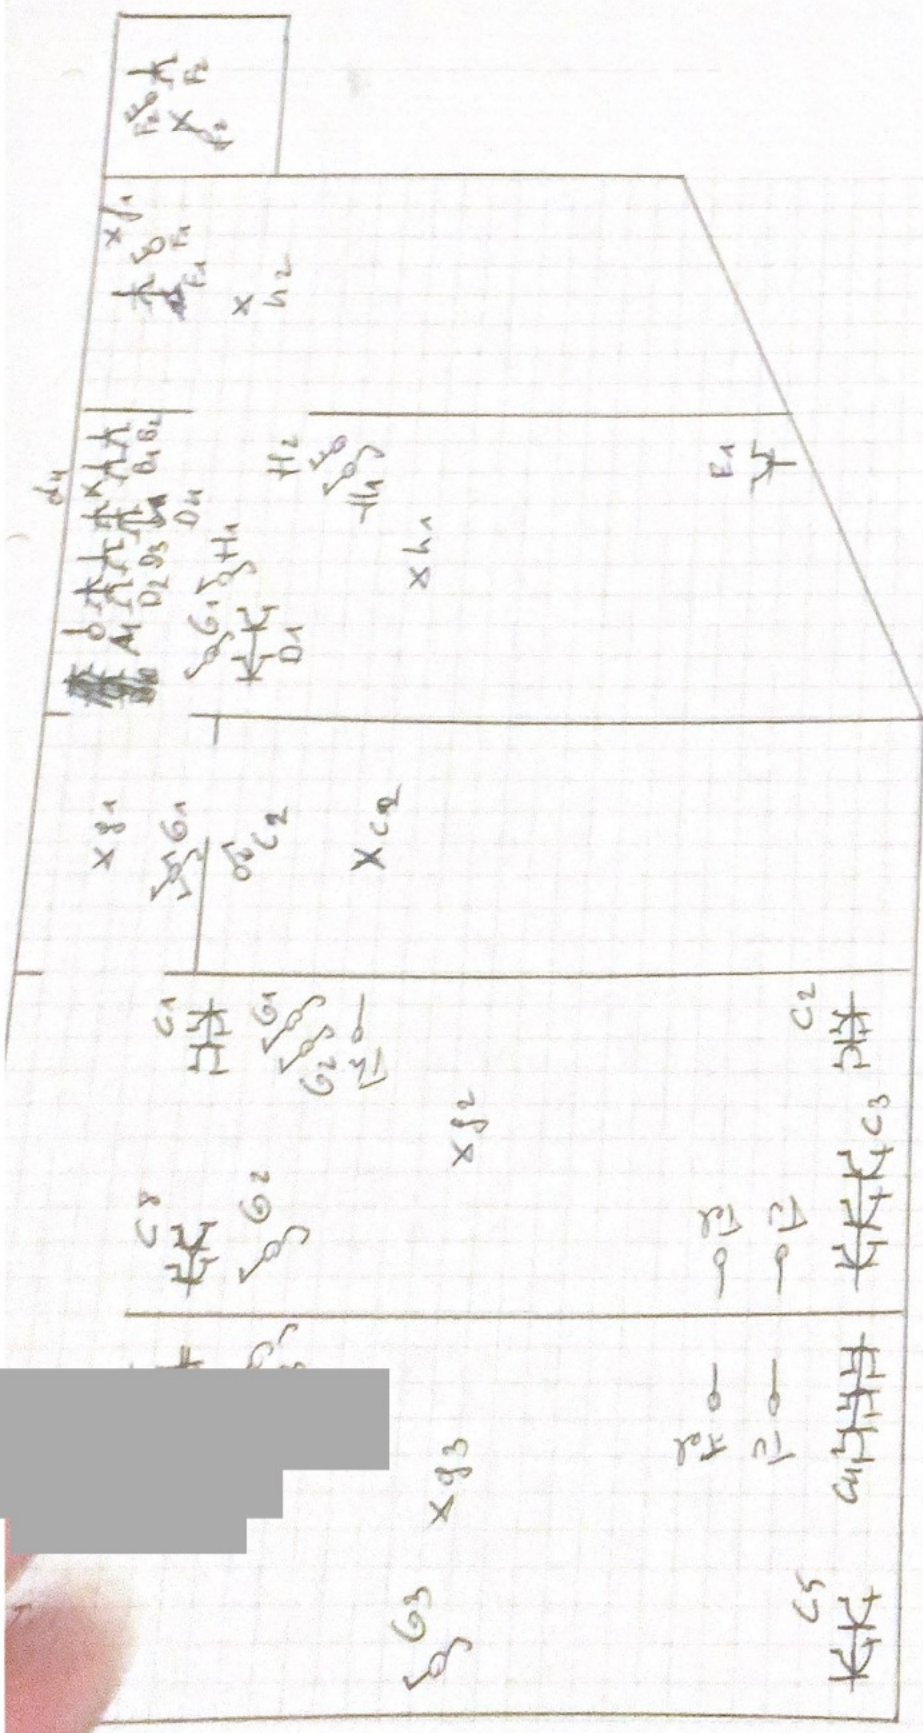

2de verdieping

De introductie
Van den Boschse Francky
Stoepingstraat 11
9000 Gent

[Signature]

B.T.I. VZW
108 Patrick Haanstraet
Derbystraat 345 blok C
9051 GENT

2de verdiep

De introductie:
Vanden Boesche Francky
Stoeyenstraat 41
9000 Gent