



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318



710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Controlebezoek - Periodiek [Hfst 6.5]

Conform

Inspecteur: Dimitri Van Mechelen

Verslagnummer:
21/10092026/63628/75581/1

Dit attest vervangt:
21/28082026/62849/74533/1

Algemeen

Inspectie adres: Vinçottestraat 40 bus 102,
2140 Antwerpen (België)

Type: Controlebezoek - Periodiek [Hfst 6.5]

Datum van de keuring: 10/09/2026

Type lokalen: Appartement

Private hoogspanningscabine: Nee



Afwijking: Huishoudelijke installatie oud AREI
[Afd 8.2.2]

Elektrische installatie

Netbeheer: Fluvius Antwerpen

Nominale spanning: 230V - AC

Type netsysteem: TT

Nominale stroom aansluitbeveiliging: 40A

Voedingskabel hoofdbord: XVB 4 x 10 mm²

Staat van vast of vast opgesteld elektrisch materieel: Ok

Continuïteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: Ok

Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse I: Ok

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbaren toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: Ok

Dagindex: 1965

Nachtindex: 1745

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 14

Aardingsweerstand: 10,70 ohm(mli)

Type aarding: Staven

Besluit & Raadgeving

Besluit

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage spanning. Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit boek voorgeschreven termijn van 25 jaar. - 10/09/2051

Het eendraadschema en situatieplan werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Raadgeving

- Het verslag van het controlebezoek herinnert aan de volgende verplichtingen
- De verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
- De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Handtekening inspecteur



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318



710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Opmerkingen

- Het controlebezoek heeft ook als doel het dossier van de elektrische installatie opnieuw te vervolledigen.
- De eigenaar, beheerder of uitbater is verplicht om de periodieke controles van de elektrische installatie te laten uitvoeren.
- Deel 8 van het Arei is niet van toepassing
- De controleverslagen die aanwezig zijn, moeten in het dossier van de elektrische installatie aanwezig zijn.
- De woning is bemeubeld. Het kan zijn dat niet alle onderdelen gecontroleerd zijn.



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318



710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Borden

Bord: Bord 1 #1/2

Conformiteit eendraadschema en situatieplan: Ok

Aantal kringen: 0



Beveiligingen

Type

Aantal

Nominale stroom (A)

Aantal polen

Curve

Sectie(mm²)

Controle

Differentieelstroombeschermingsinrichting

mA 300

Nominale stroom (A) 40

I_{2t} 3000A-22,5kA2s

Type A

Beveiligde kringen 14

Controle Ok

Minimale isolatieweerstand: 87,0 MΩ

Rechtstreekse aanraking: Ok

Onrechtstreekse aanraking: Ok

Keuring van de installatie behorende tot dit bord

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: Ok

Staat van vast of vast opgesteld elektrisch materieel: Ok



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318



710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Borden

Bord: Bord 2 #2/2

Conformiteit eendraadschema en situatieplan: Niet ok

Aantal kringen: 14



Beveiligingen

Type

Aantal Zie bijlagen

Nominale stroom (A)

Aantal polen

Curve

Sectie(mm²)

Controle

Differentieelstroombeschermingsinrichting

mA 30

Nominale stroom (A) 40

I_{2t} 3000A-22,5kA2s

Type A

Beveiligde kringen 9

Controle Ok

Minimale isolatieweerstand: 87,0 MΩ

Rechtstreekse aanraking: Ok

Onrechtstreekse aanraking: Ok

Keuring van de installatie behorende tot dit bord

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: Ok

Staat van vast of vast opgesteld elektrisch materieel: Ok



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318



710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Metingen





House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318





710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag





Eendraadschema en situatieplan

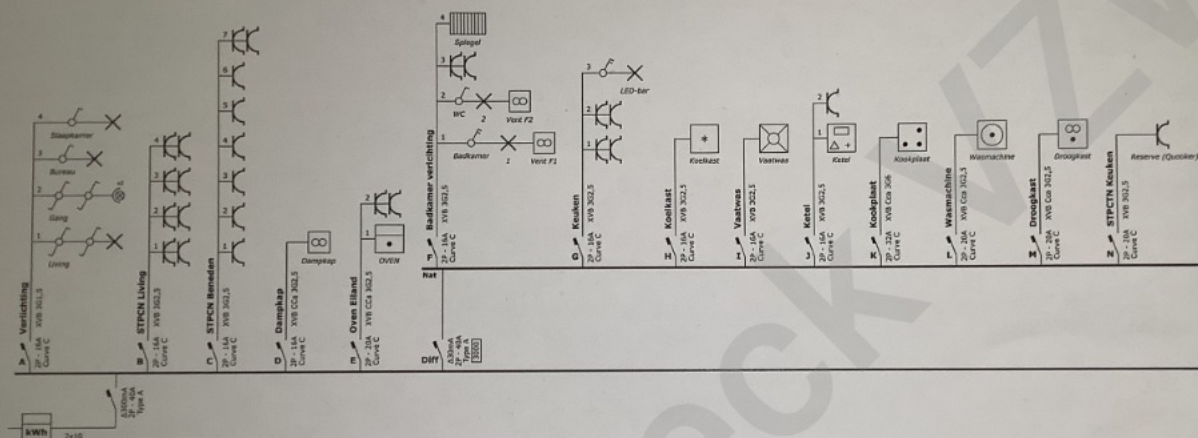


Erkend Organisme House Check (BE0681.840.318)  Erkend keuringsorganisme House Check VZW www.housecheckvzw.be	Plaats van de elektrische installatie Vinpottesstraat 40 Appartement 102 / Bus 4 2140 Borgerhout (Antwerpen)	Installateur	pagina. 1/2 Eendraadschema 2 x 230V ~50 Hz
Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be			



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
 Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
 Tel: 02 582 62 32
 Email: info@housecheck.be
 BTW BE0681.840.318



710 - INSP
 ISO/IEC 17020
 Origineel verslag

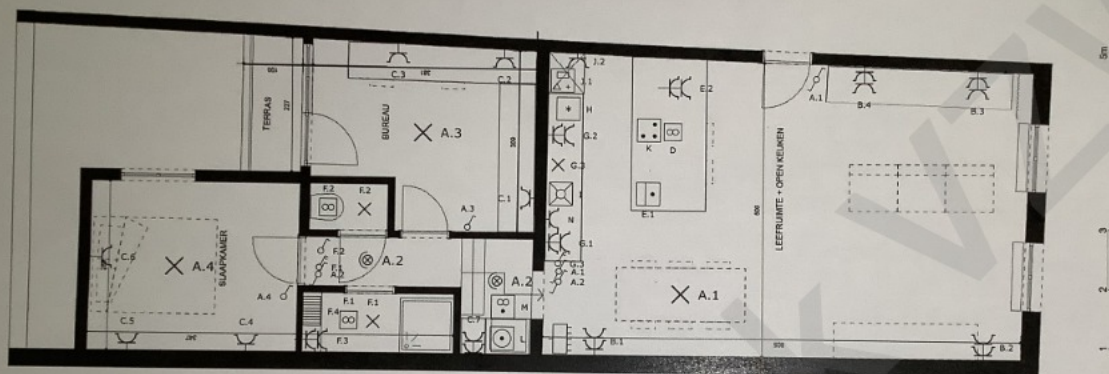

Erkend Organisme House Check (BE0681.840.318) Erkend keuringsorganisme House Check VZW www.housecheckvzw.be	Plaats van de elektrische installatie Vingttestraat 40 Appartement 102 / Bus 4 2140 Borgerhout (Antwerpen)	Installateur	pagina. 2/2 Situatieschema 2 x 230V -50 Hz
--	--	---------------------	---

Getekend met <https://eendraadschema.goethals-jacobs.be>