Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/30811357/00/NL/000
Origineel



Uw klantnummer:

040 - INSP

Verslag van controle van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Makkegemdries 8, 9820 Merelbeke-Melle

Uitgevoerd op: 01/08/2025 12:54 - 14:12

Uitgevoerd door: KOEN VOLCKAERT (2209)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Eigenaar	
Adres	-
Opdrachtgever van de controle	
Naam, Voornaam	[redacted]
Adres	[redacted]

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID	100 388 832
Adres	Makkegemdries 8, 9820 Merelbeke-Melle
EAN-code	[redacted]
Netbeheerder naam	Fluvius
Nr Teller	Nog niet geplaatst
Toelichting installatie	- Het gedeelte PV-installatie en laadpaal behoort niet tot deze controle - Betreft een herkeuring na eerdere controle op 05/03/2025 (GEN/15/30804875/00/NL/000)
Gecontroleerde installatie	- Wooneenheid
Type installatie	Huishoudelijke installatie

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/30811357/00/NL/000

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Basis van onderzoek	- AREI - Boek 1 van het koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28/10/2019)
Type controle	- 6.4. Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf/na 01/06/2020 - Vanaf 01/10/1981 & vóór 01/06/2020

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Voeding	Via meters DNB
Bescherming aansluiting	- Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting
Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	63
Type van de algemene schakelaar	- Differentieelscheidingsschakelaar
Doorsnede leiding voeding bord (mm^2)	10
Voedingsleiding - Type	XVB
Spanning (V)	- 3x230 V AC
Groene energiemeter	Niet aanwezig


BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

LS-bord: Bord X

Plaats van opstelling	Stookplaats
Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	17



(Elektrisch bord)

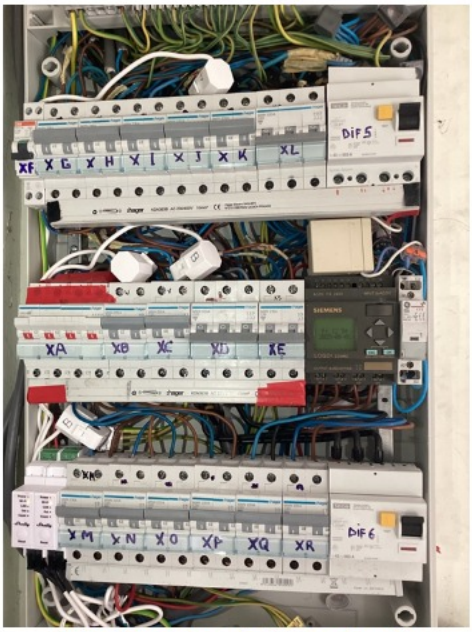

(Elektrisch bord - binnenkant)

LS-bord: Bord Y

Plaats van opstelling	Fietsenberging
Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	14



(Elektrisch bord)

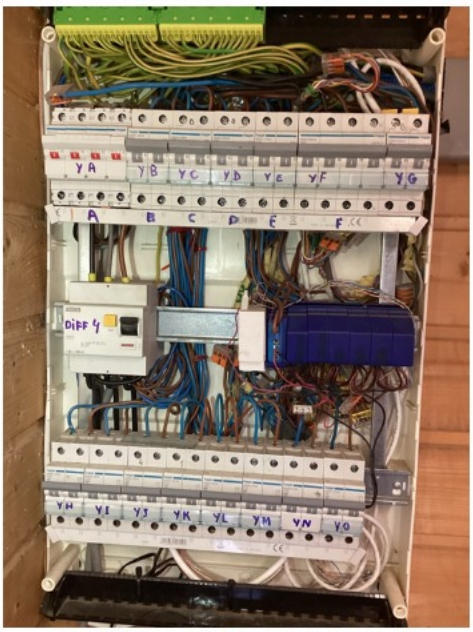

(Elektrisch bord - binnenkant)

LS-bord: Hoofdbord

Plaats van opstelling	Technische berging
Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	14



(Elektrisch bord)

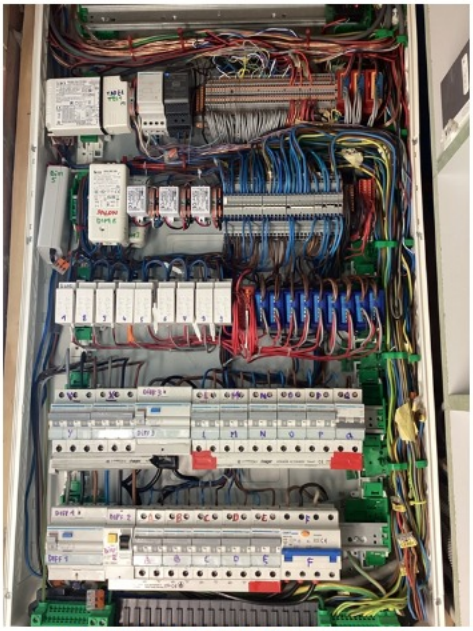
(Elektrisch bord - binnenkant)

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Eendraadsschema's en situatieplannen	Referentie	
	Datum	27/07/2025
	Versie	3

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	OK (visuele controle)
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	OK
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	OK
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	OK (visuele controle)
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	Niet van toepassing / nazicht niet mogelijk
Beschermingsmaatregelen RA	OK
Beschermingsmaatregelen OA	OK
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	OK
Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden	OK
De eventuele foto's ter illustratie van bv. inbreuken, opmerkingen, nota's, ... worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief.	
Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.	

Metingen en beproevingen

Type van aardelektrode	Aardingslus
Aardingsweerstand LS - Re (Ohm)	2.19
Algemeen isolatieniveau (Mohms)	4.55

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/30811357/00/NL/000

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De in dit verslag beschreven installatie voldoet aan de voorschriften vermeld in de rubriek "gegevens van de controle".

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 1/8/2050.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden reeds verzegeld.




Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN


Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.


Bijlagen

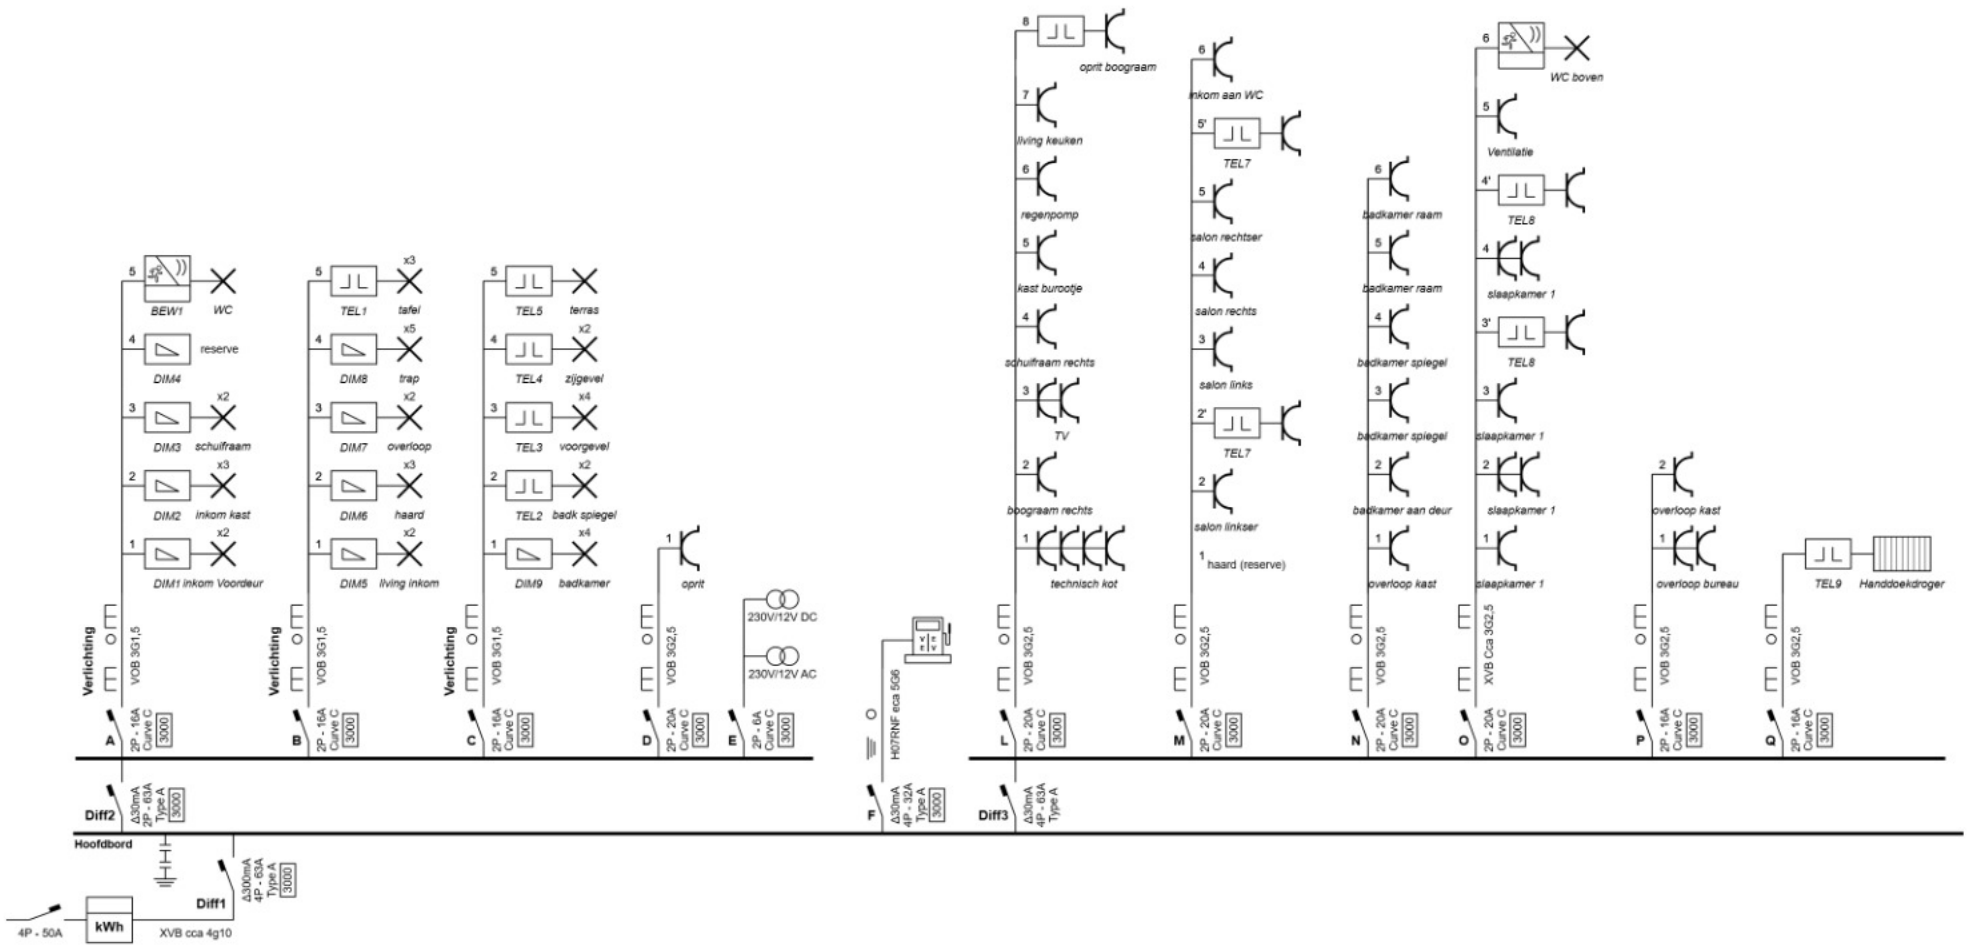


Erkend Organisme . 01/08/2025 VOLCKAERT KOEN AV 2209 VINÇOTTE	Plaats van de elektrische installatie [redacted]	Installateur [redacted]	pagina 1/9 Eendraadschema 3X 220 V TT-net versie 3 27/07/2025
Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be			

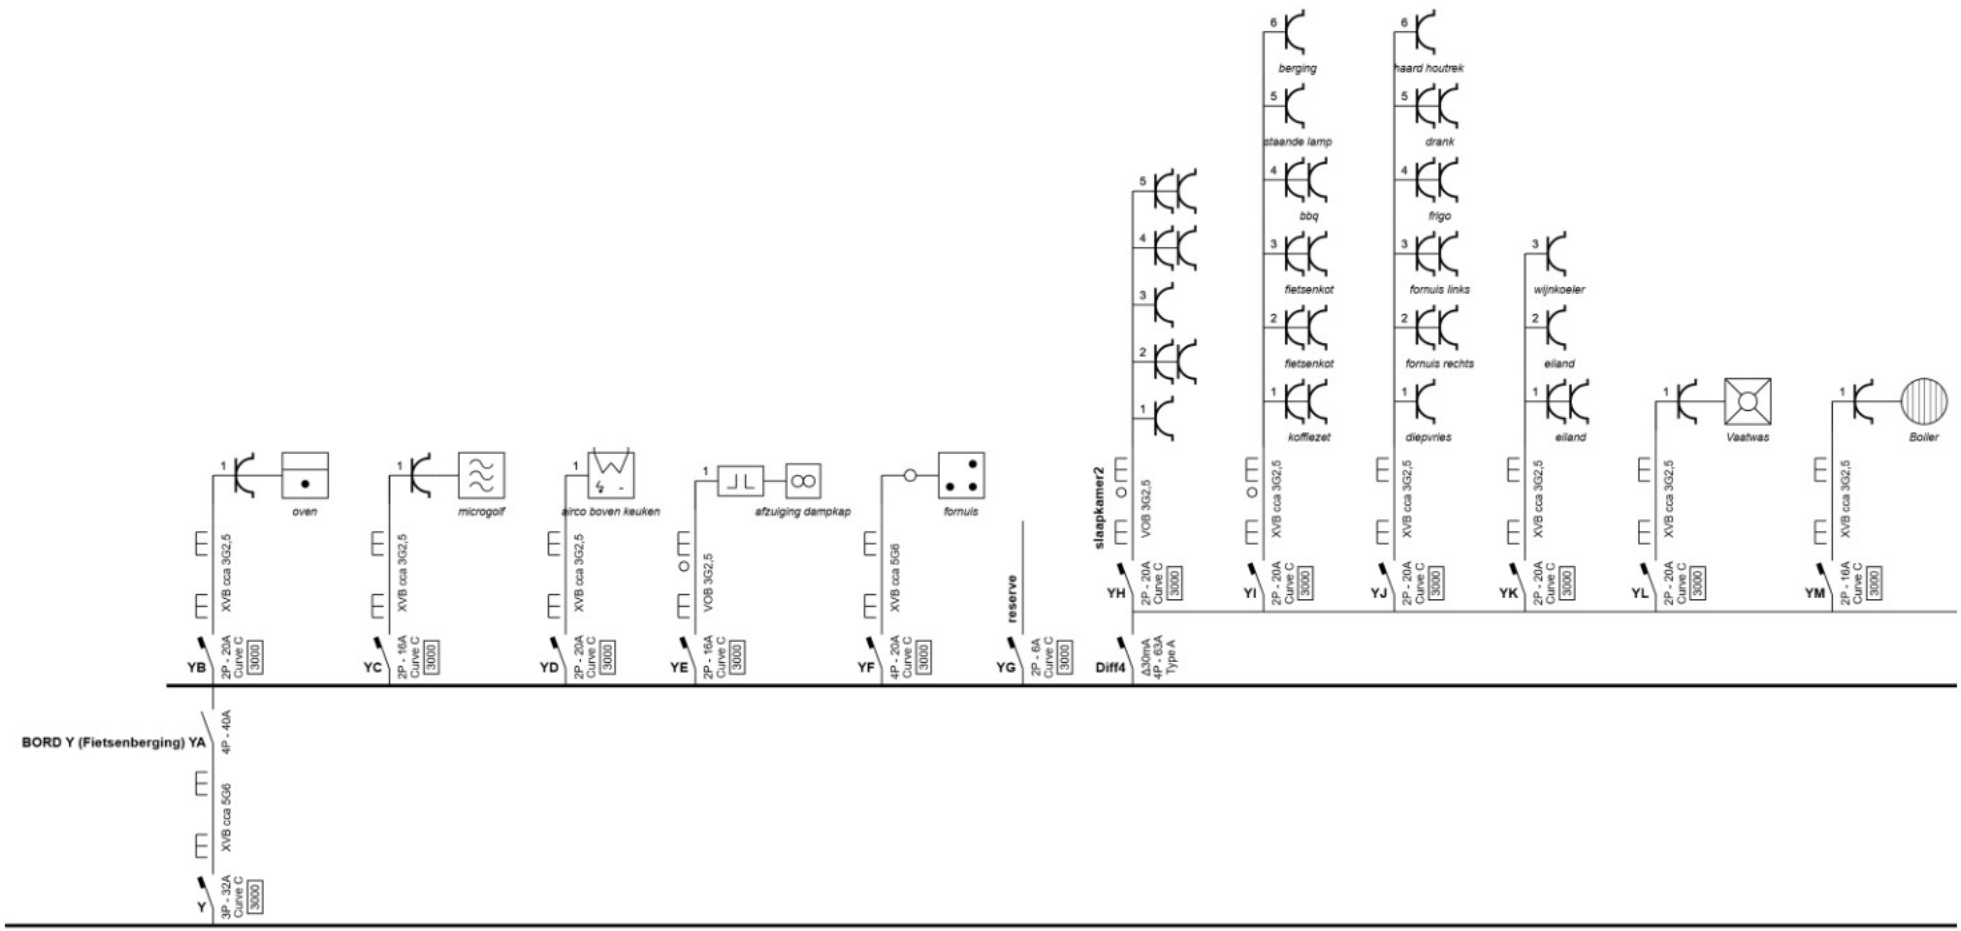

Erkend Organisme . 01/08/2025 VINÇOTTE VOLCKAERT KOEN AV 2209	Plaats van de elektrische installatie [redacted] Makkegemdreef 8 9820 Merelbeke-Melle [redacted]	Installateur [redacted]	pagina.2/9 Eendraadschema 3X220 V TT-net versie 3 27/07/2025
Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be			

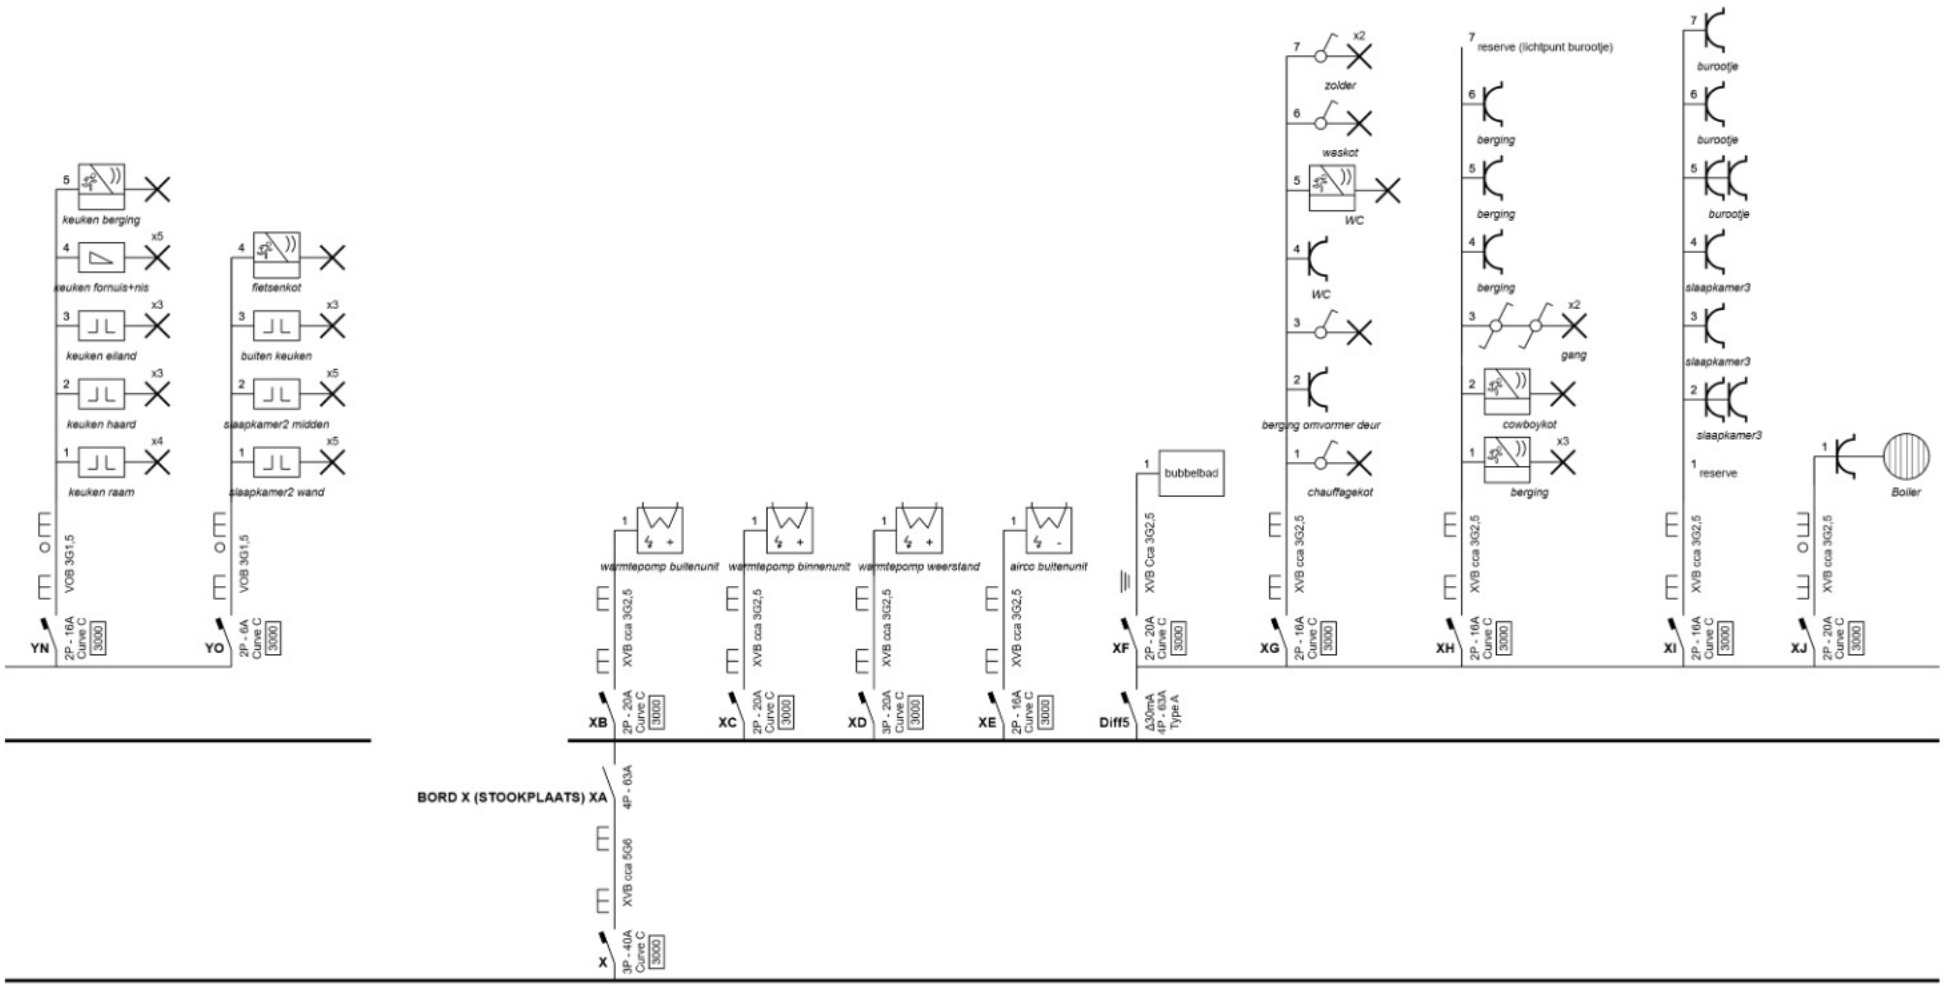

Erkend Organisme . 01/08/2025 VOLCKAERT KOEN AV 2209	Plaats van de elektrische installatie [redacted]	Installateur [redacted]	pagina. 3/9 Eendraadschema 3X 220 V TT-net versie 3 27/07/2025
Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be			

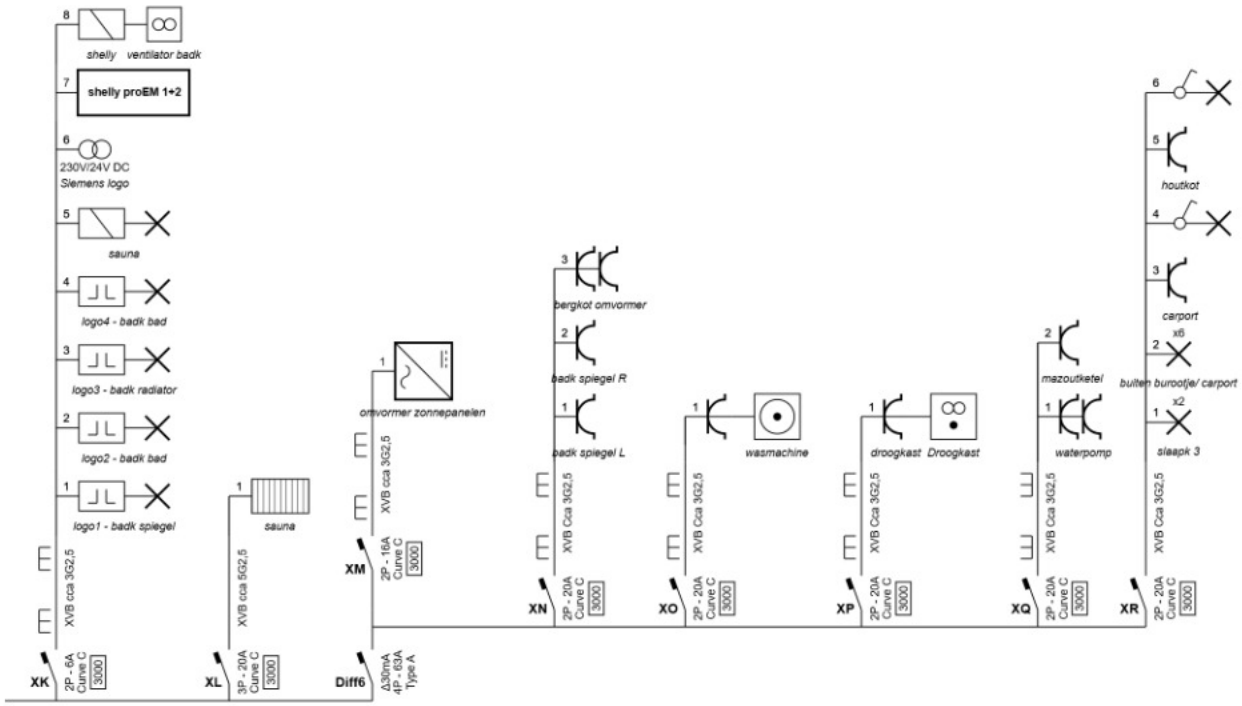

Erkend Organisme

01/08/2025

VOLCKAERT KOEN
AV 2209

VINÇOTTE

Plaats van de elektrische installatie

[redacted]


Installateur

[redacted]


pagina. 4/9
Eendraadschema

3X220 V
TT-net
versie 3
27/07/2025

Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be

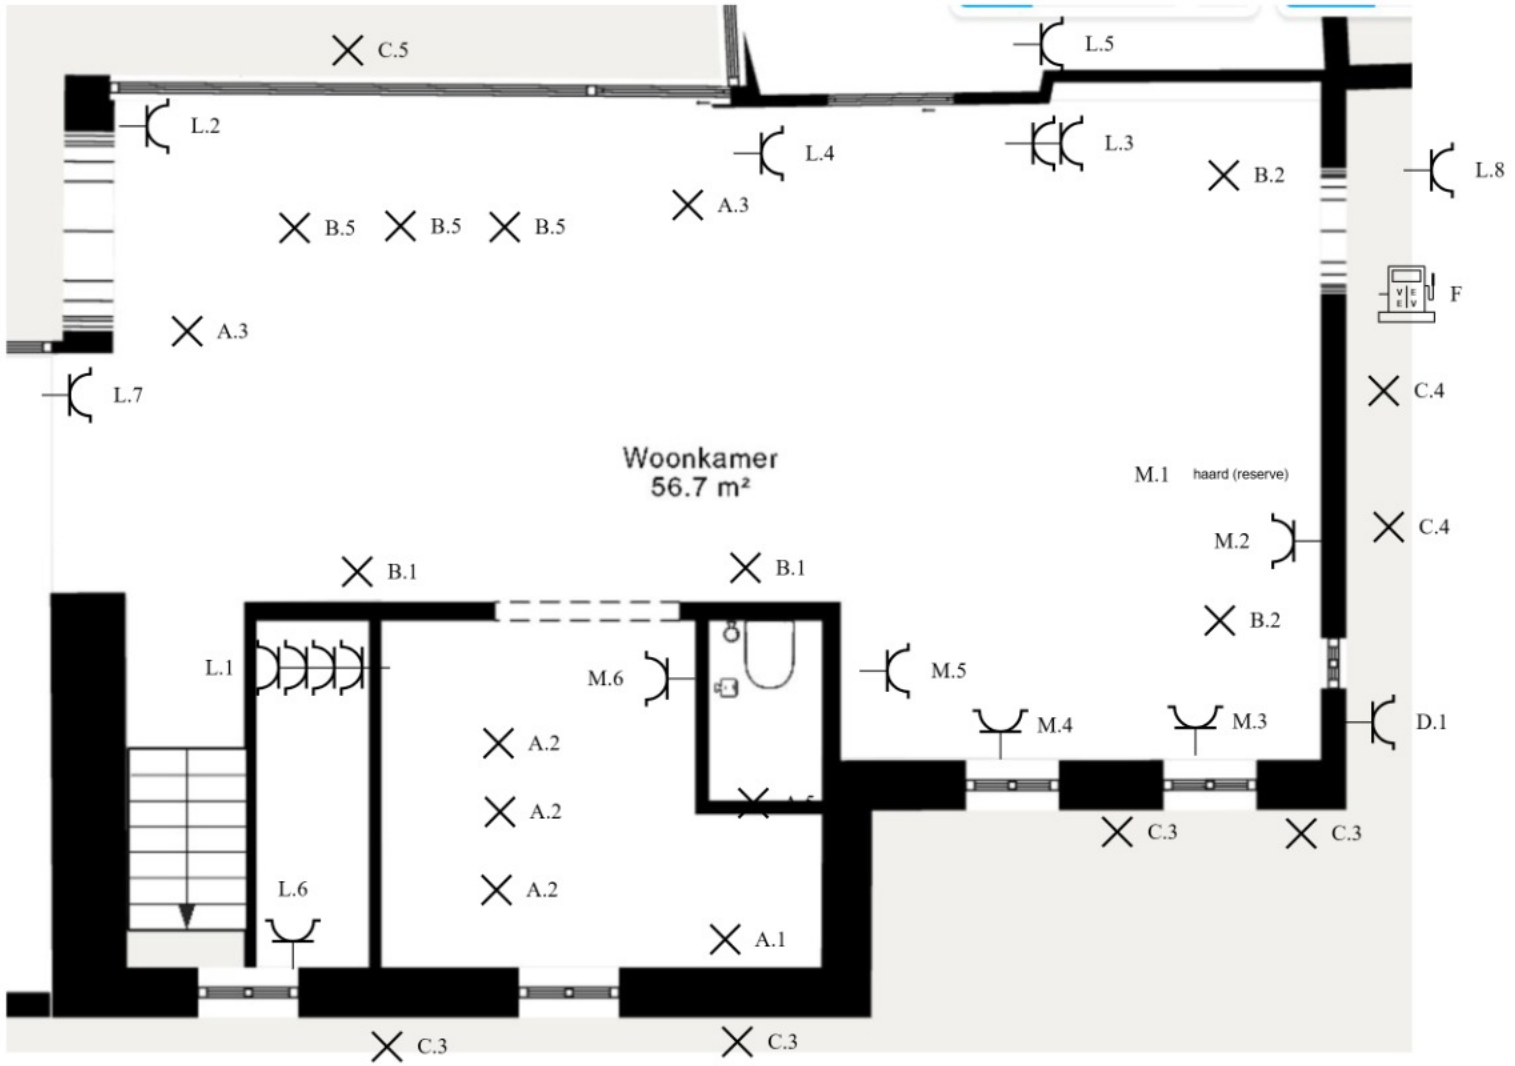

Erkend Organisme 01/08/2025 VINÇOTTE VOLCKAERT KOEN AV 2209	Plaats van de elektrische installatie [redacted] Makkegemdreef 8 9820 Merelbeke-Melle [redacted]	Installateur [redacted]	pagina 5/9 Situatieschema 3X220 V TT-net versie 3 27/07/2025
Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be			

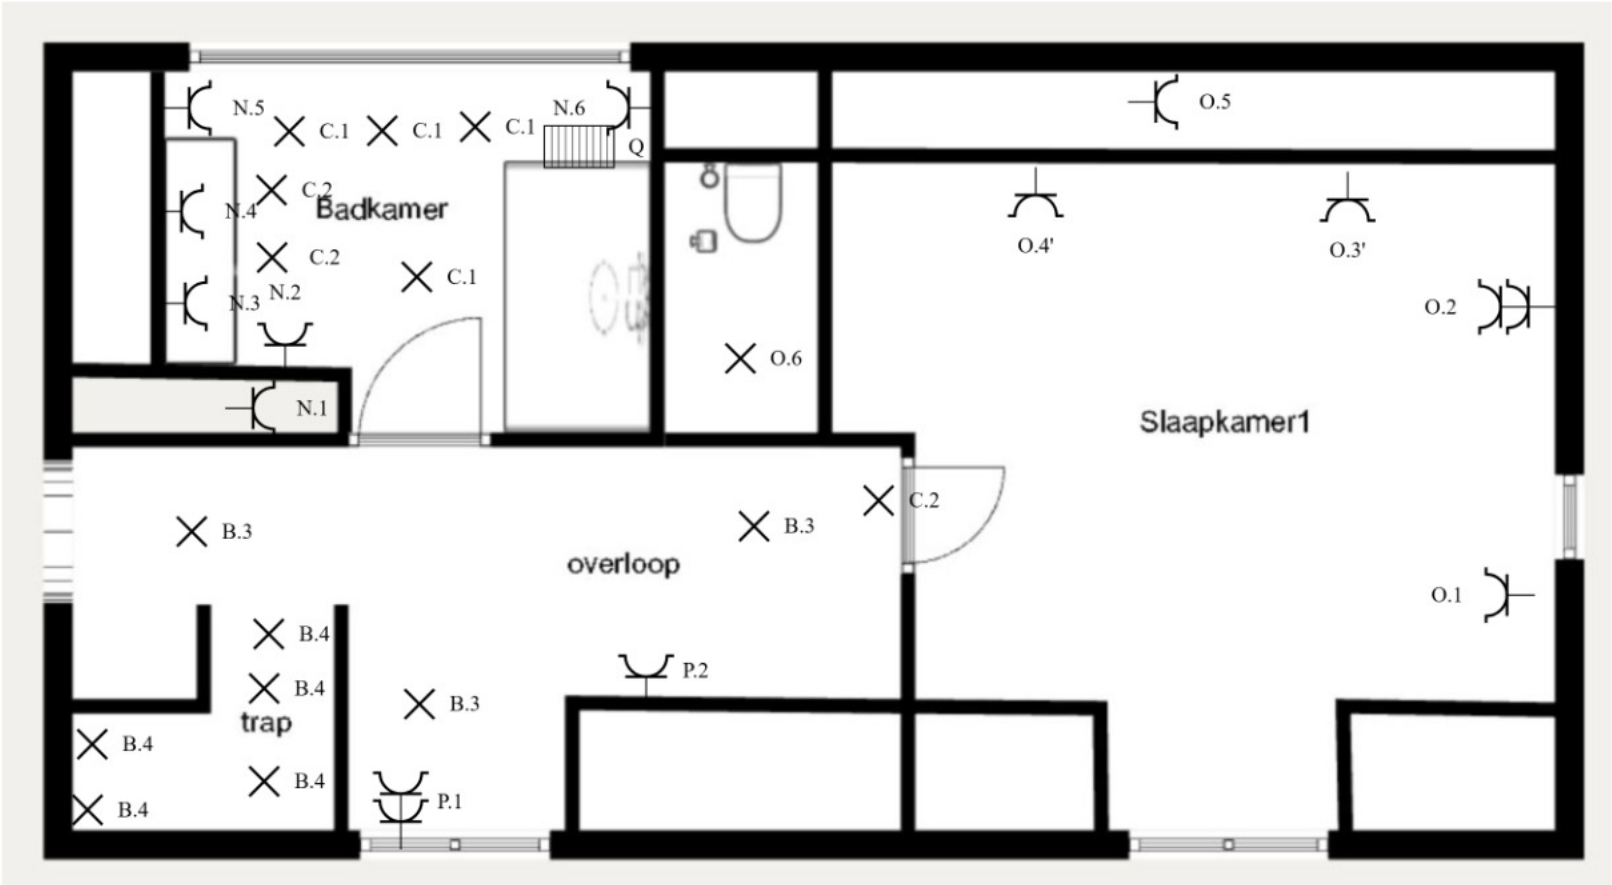

Erkend Organisme

01/08/2025

VOLCKAERT KOEN
AV 2209

VINÇOTTE

Plaats van de elektrische installatie

[redacted]

Makkegemdreef 8 9820 Merelbeke-Melle

[redacted]


Installateur

[redacted]


pagina 6/9
Situatieschema

3X220 V
TT-net
versie 3
27/07/2025


Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be

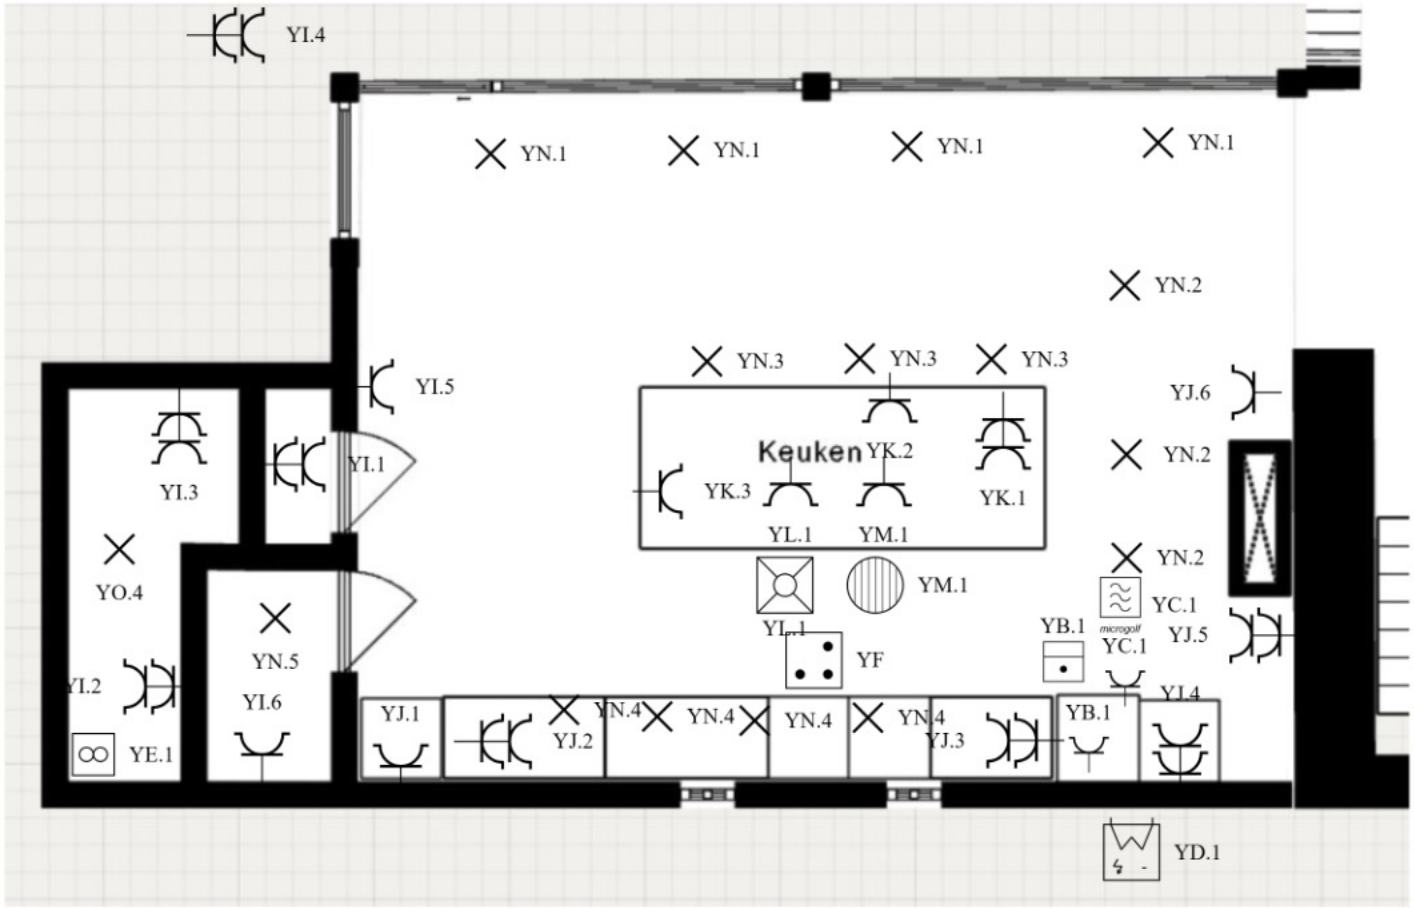



Erkend Organisme . 01/08/2025 VOLCKAERT KOEN AV 2209 VINÇOTTE	Plaats van de elektrische installatie [redacted] Makkegemdreef 8 9820 Merelbeke-Melle [redacted]	Installateur [redacted]	pagina. 7/9 Situatieschema 3X220 V TT-net versie 3 27/07/2025
Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be			

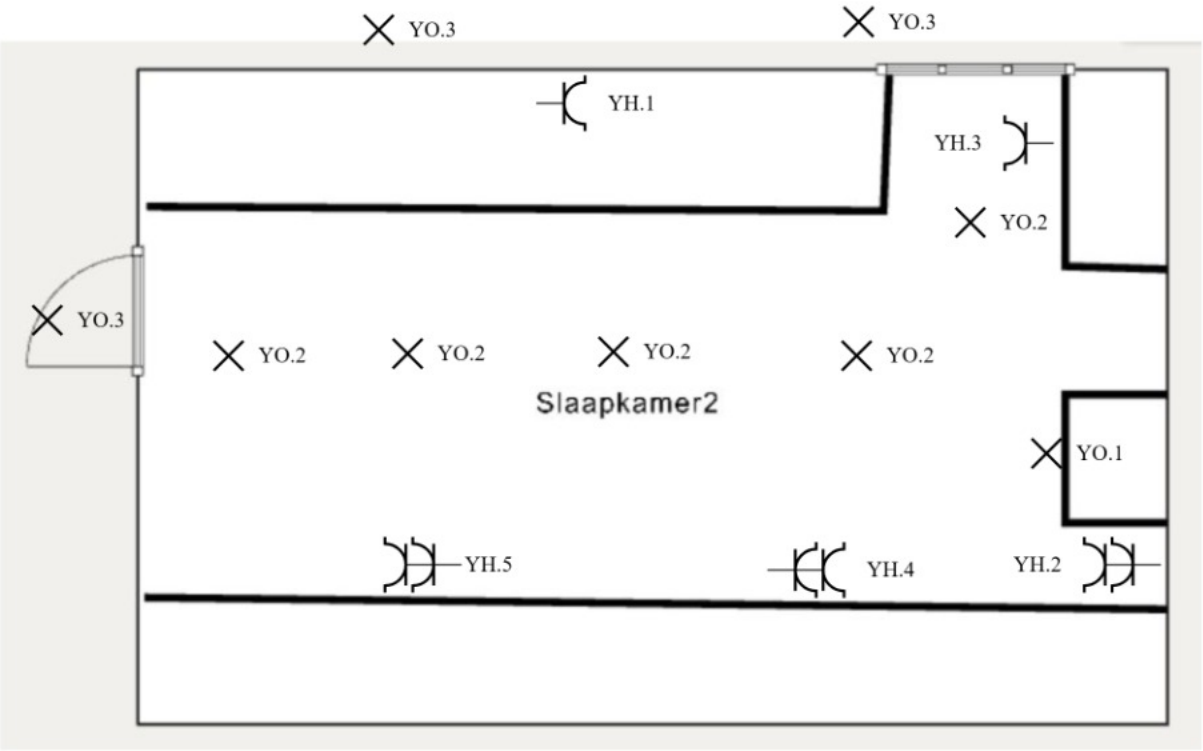

Erkend Organisme . 01/08/2025 VOLCKAERT KOEN AV 2209	Plaats van de elektrische installatie [redacted] Makkegemdreef 8 9820 Merelbeke-Melle [redacted]	Installateur [redacted]	pagina. 8/9 Situatieschema 3X220 V TT-net versie 3 27/07/2025
Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be			

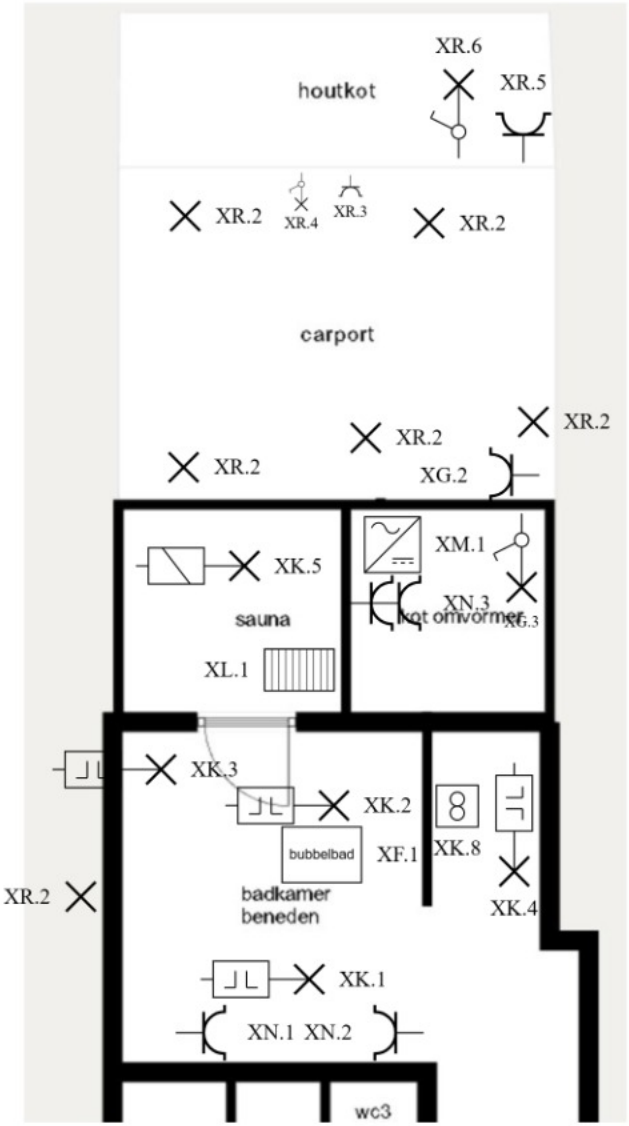

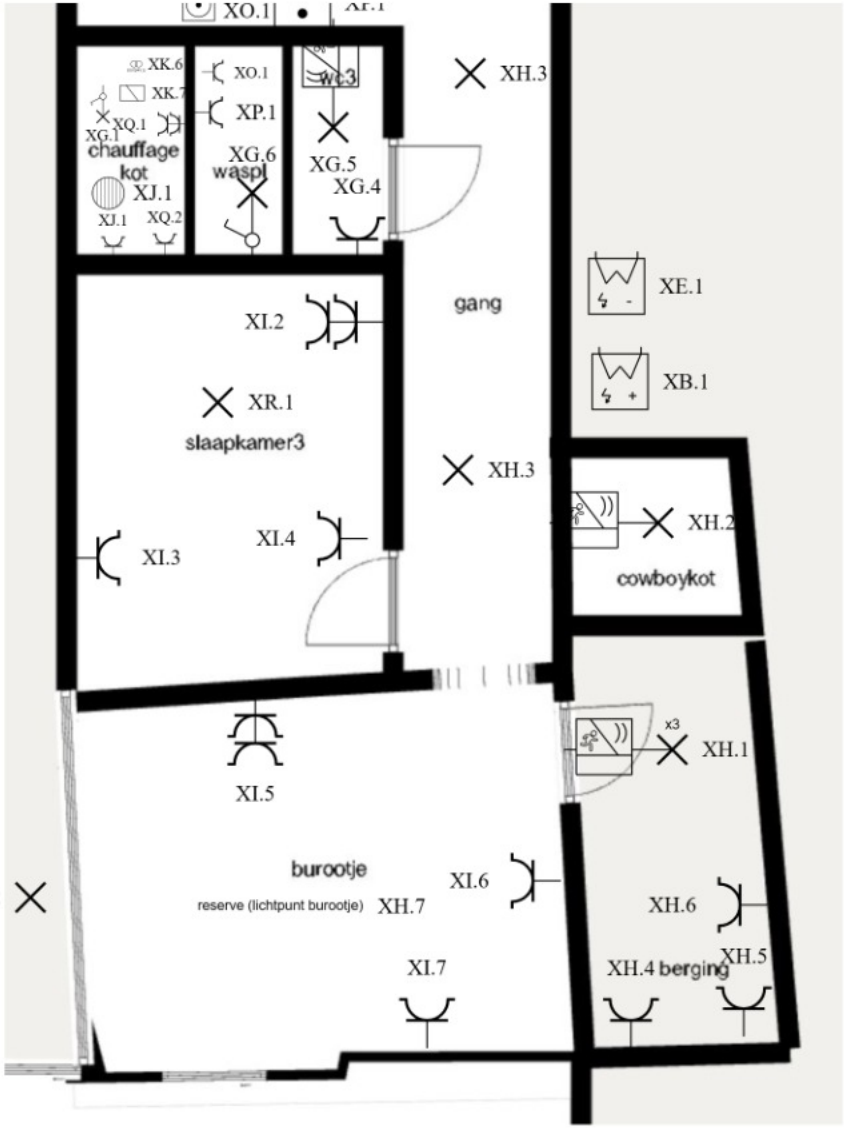

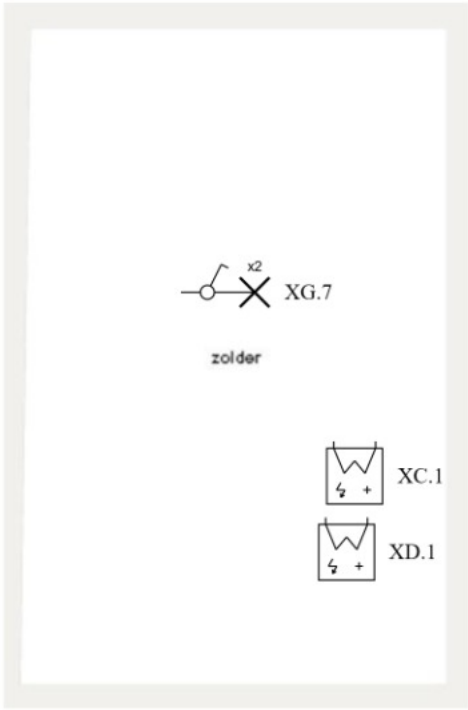

Erkend Organisme . 01/08/2025 VINÇOTTE VOLCKAERT KOEN AV 2209	Plaats van de elektrische installatie [redacted]	Installateur [redacted]	pagina.9/9 Situatieschema 3X220 V TT-net versie 3 27/07/2025
Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be			