ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 26/03/2026
ID-label: -

Inspecteur: Yoshi Van den Eynden

B.T.W. nr.:BE 1014 931 091

Mentor: -
Klantreferentie: -

Installateur: SO WATT ELECTRICS

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557

Serienummer: 19481297

Datum verslag: 26/03/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Lakborslei
Huisnummer	156
Busnummer	
Postcode	2100
Gemeente	Deurne
Land	België

Eigenaar

Naam	Greta willems
Straatnaam	Lakborslei
Huisnummer	156
Busnummer	
Postcode	2100
Gemeente	Deurne
Land	België

Installateur


Naam	SO WATT ELECTRICS
BTW nr.	BE 1014 931 091
	+32 472 78 51 29
E-mail	sowattelectrics@outlook.com

Type : appartement

EAN : 541448820052091191

Teller Nr.: : 1SAG1100274433

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

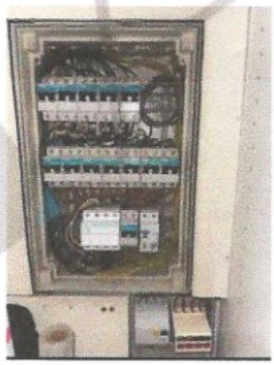

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.


Netbeheerder: FLUVIUS | Spanning: 1N400V | Meter / bord verbinding: 10 mm² | Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 | Aantal kringen: 15

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders


Ri algemeen: 2.66 MΩ

OK

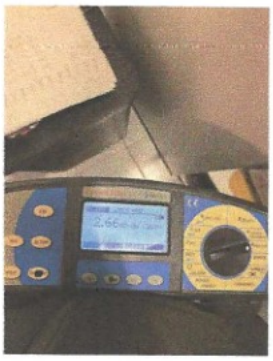

RE: 27.9 Ω

OK

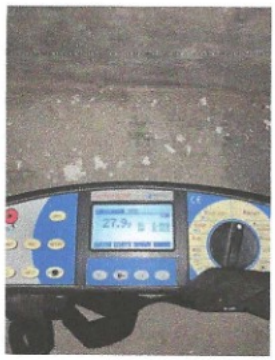

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
zie schema	-	-		-	-

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 26/3/2051

☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 09:17 tot 09:53

De inspecteur Yoshi Van den Eynden

Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 26/3/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

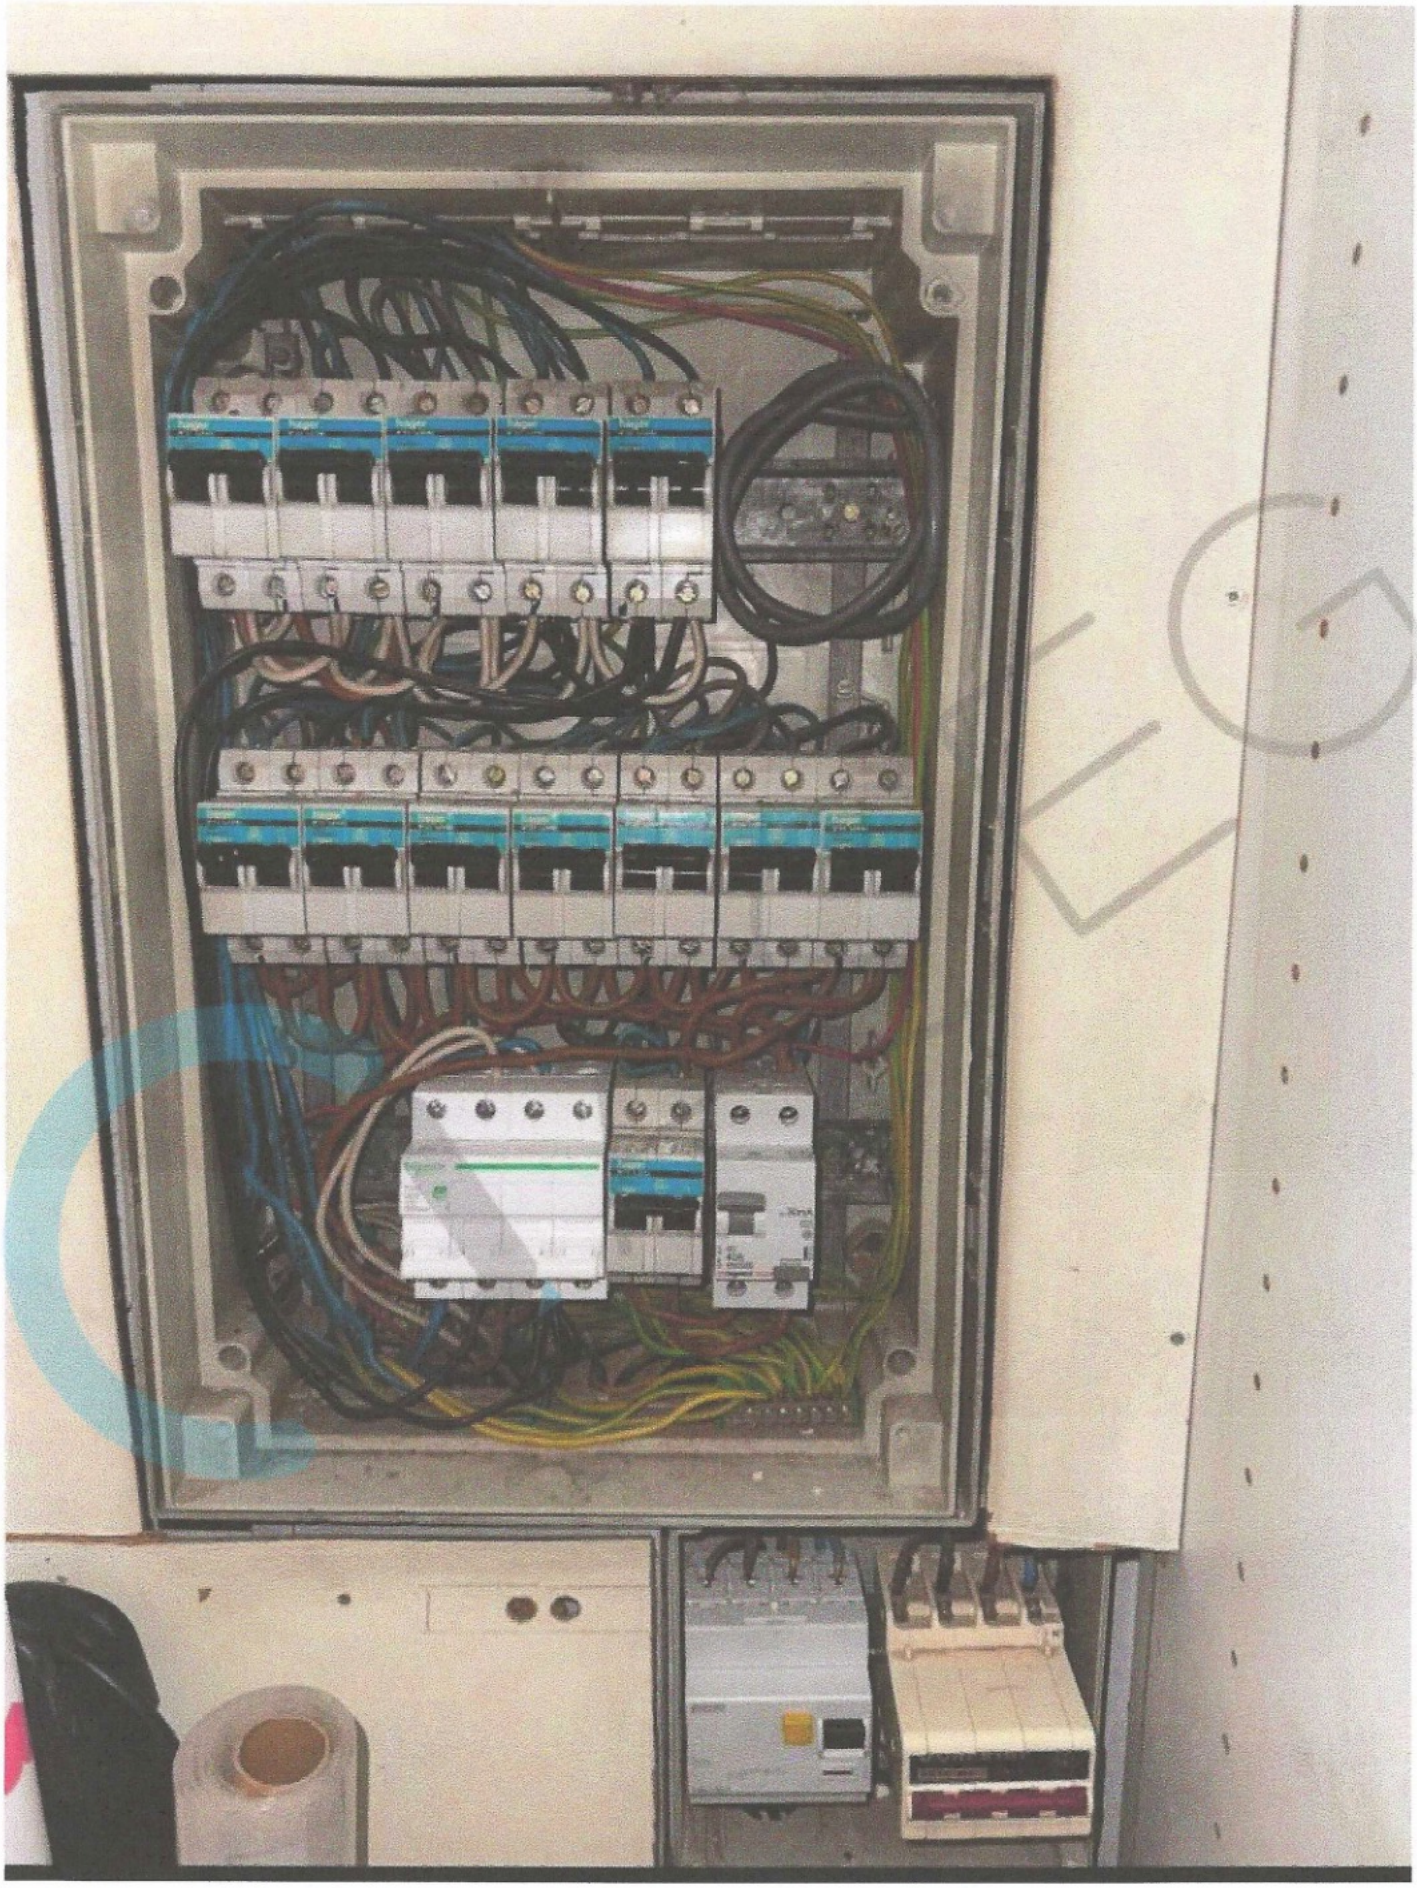


APPARTEMENT
HOOFDZEKERING
13
diffen Badk.

[redacted]

[redacted]


Yoshi Jan den Eynden
26/3/26

EK1 | nederlandstalige versie : VEK1_11_NL_20250701 | Originele exemplaar

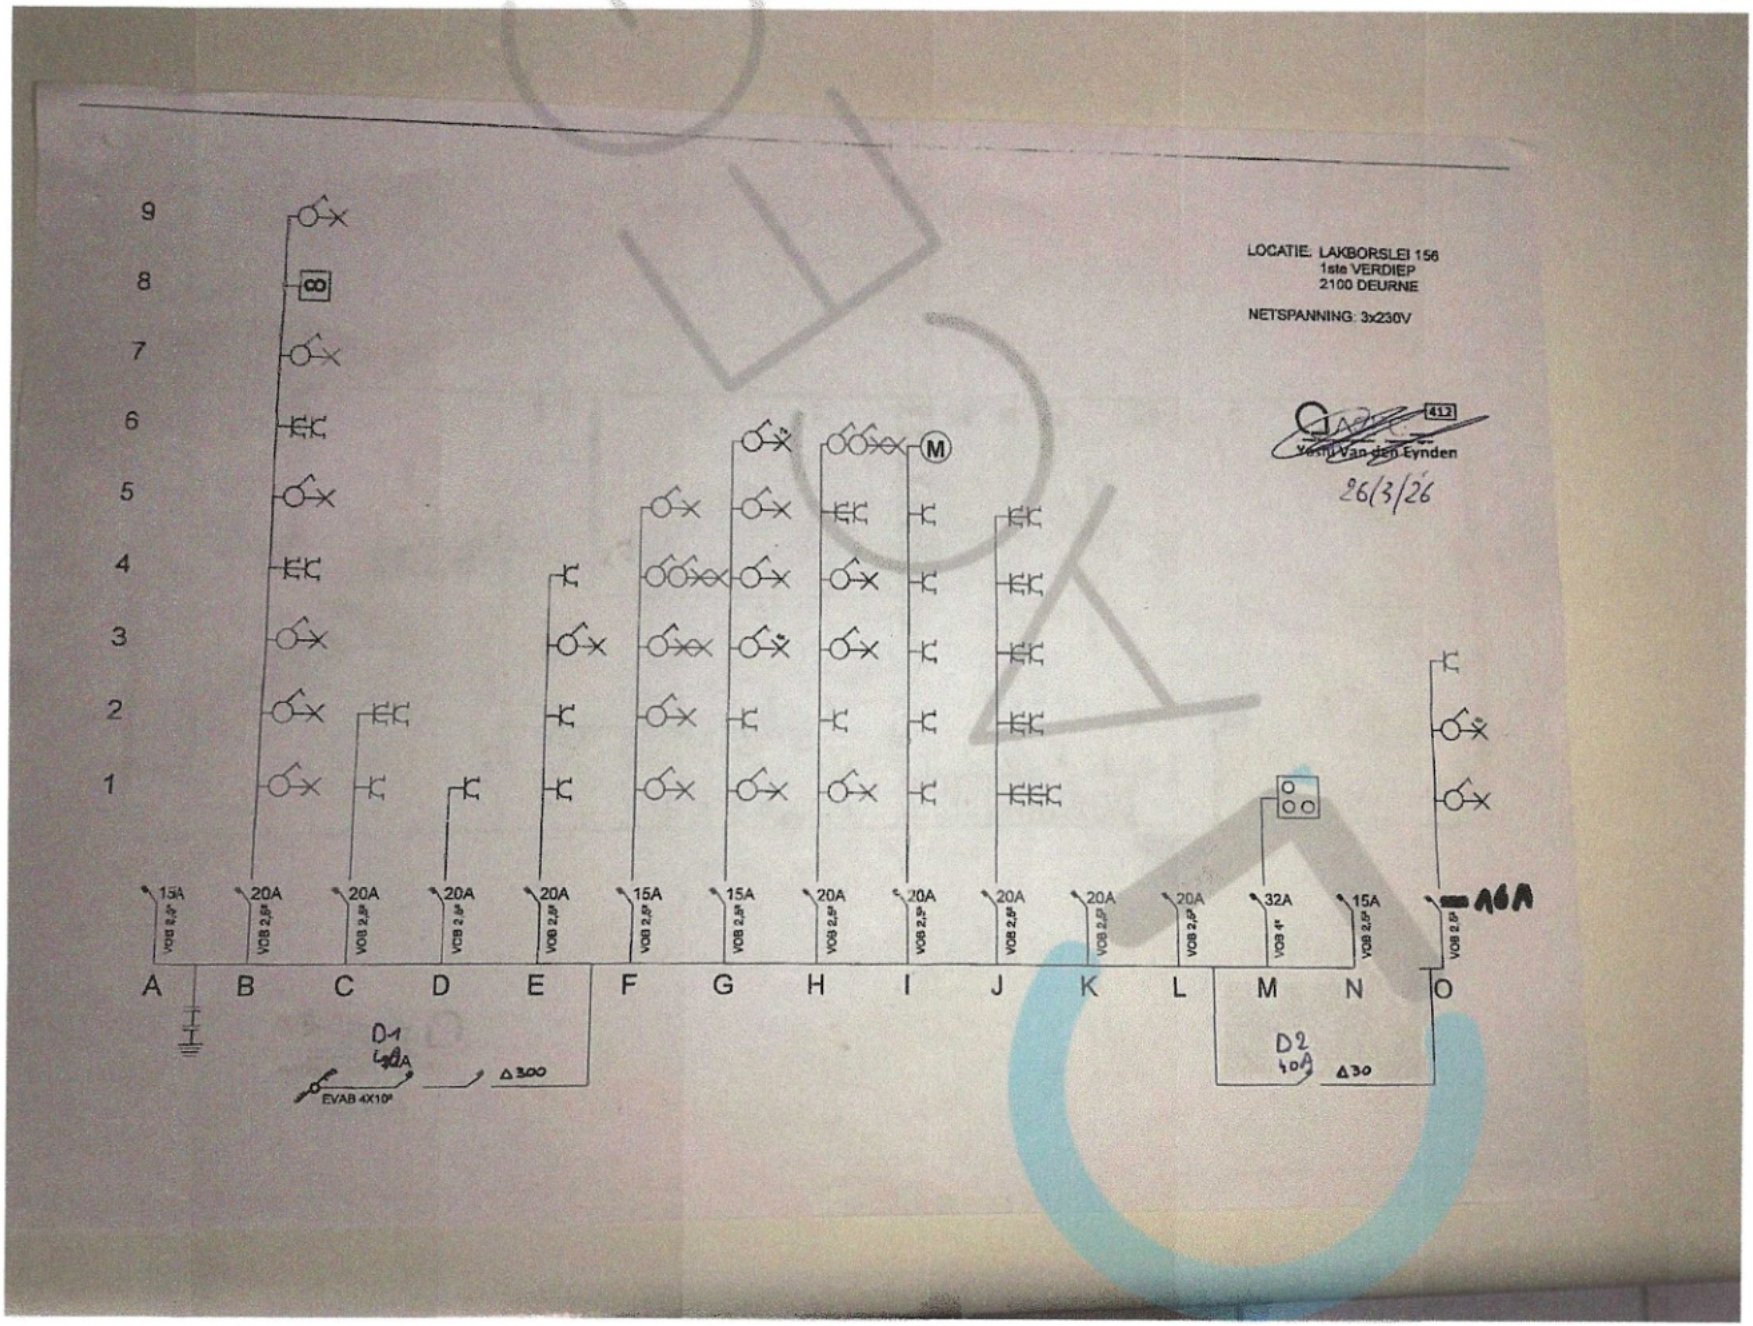

Rapportnummer 2025-0477


Eurotest 61557
METREL
ESC
RCL
SETUP
HELP
27.9Ω
Rc 0.0kΩ
Rp 0.0kΩ
FUNC
R LOOP N-PE
PE
R PEARTH
Z LOOP
Z LINE
RCD

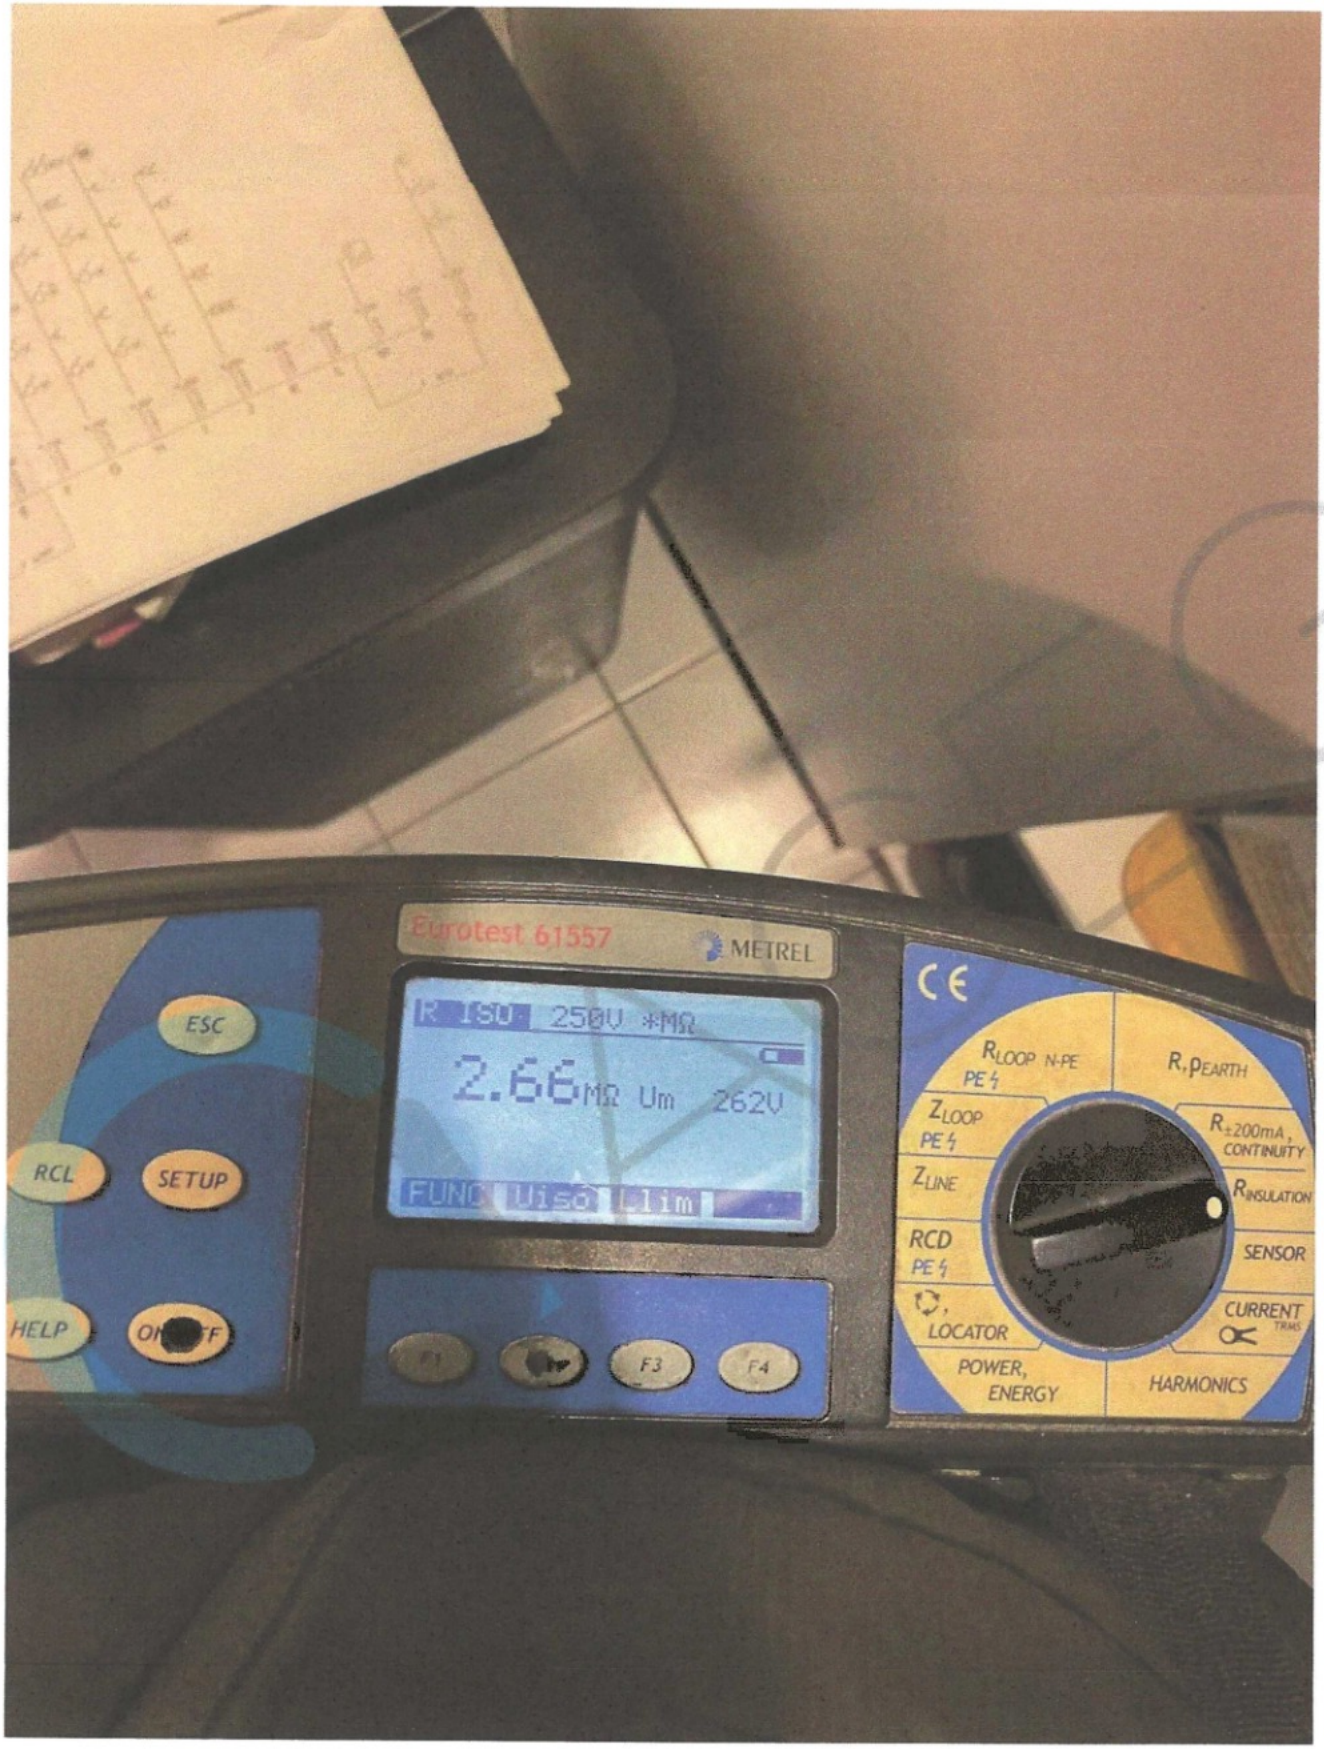
Eurotest 61557
METREL
R ISO 250V *MΩ
2.66MΩ Um 262V
FUNC Uiso Rlim
ESC
RCL
SETUP
HELP
ON/OFF
F1
F2
F3
F4
CE
RLOOP N-PE
PE
R,pEARTH
ZLOOP
PE
R±200mA, CONTINUITY
ZLINE
RINSULATION
RCD
PE
SENSOR
LOCATOR
CURRENT TRMS
POWER, ENERGY
HARMONICS