Erkend keuringsorganisme

BELAC S22-INSP

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

[redacted]

[redacted]

[redacted]



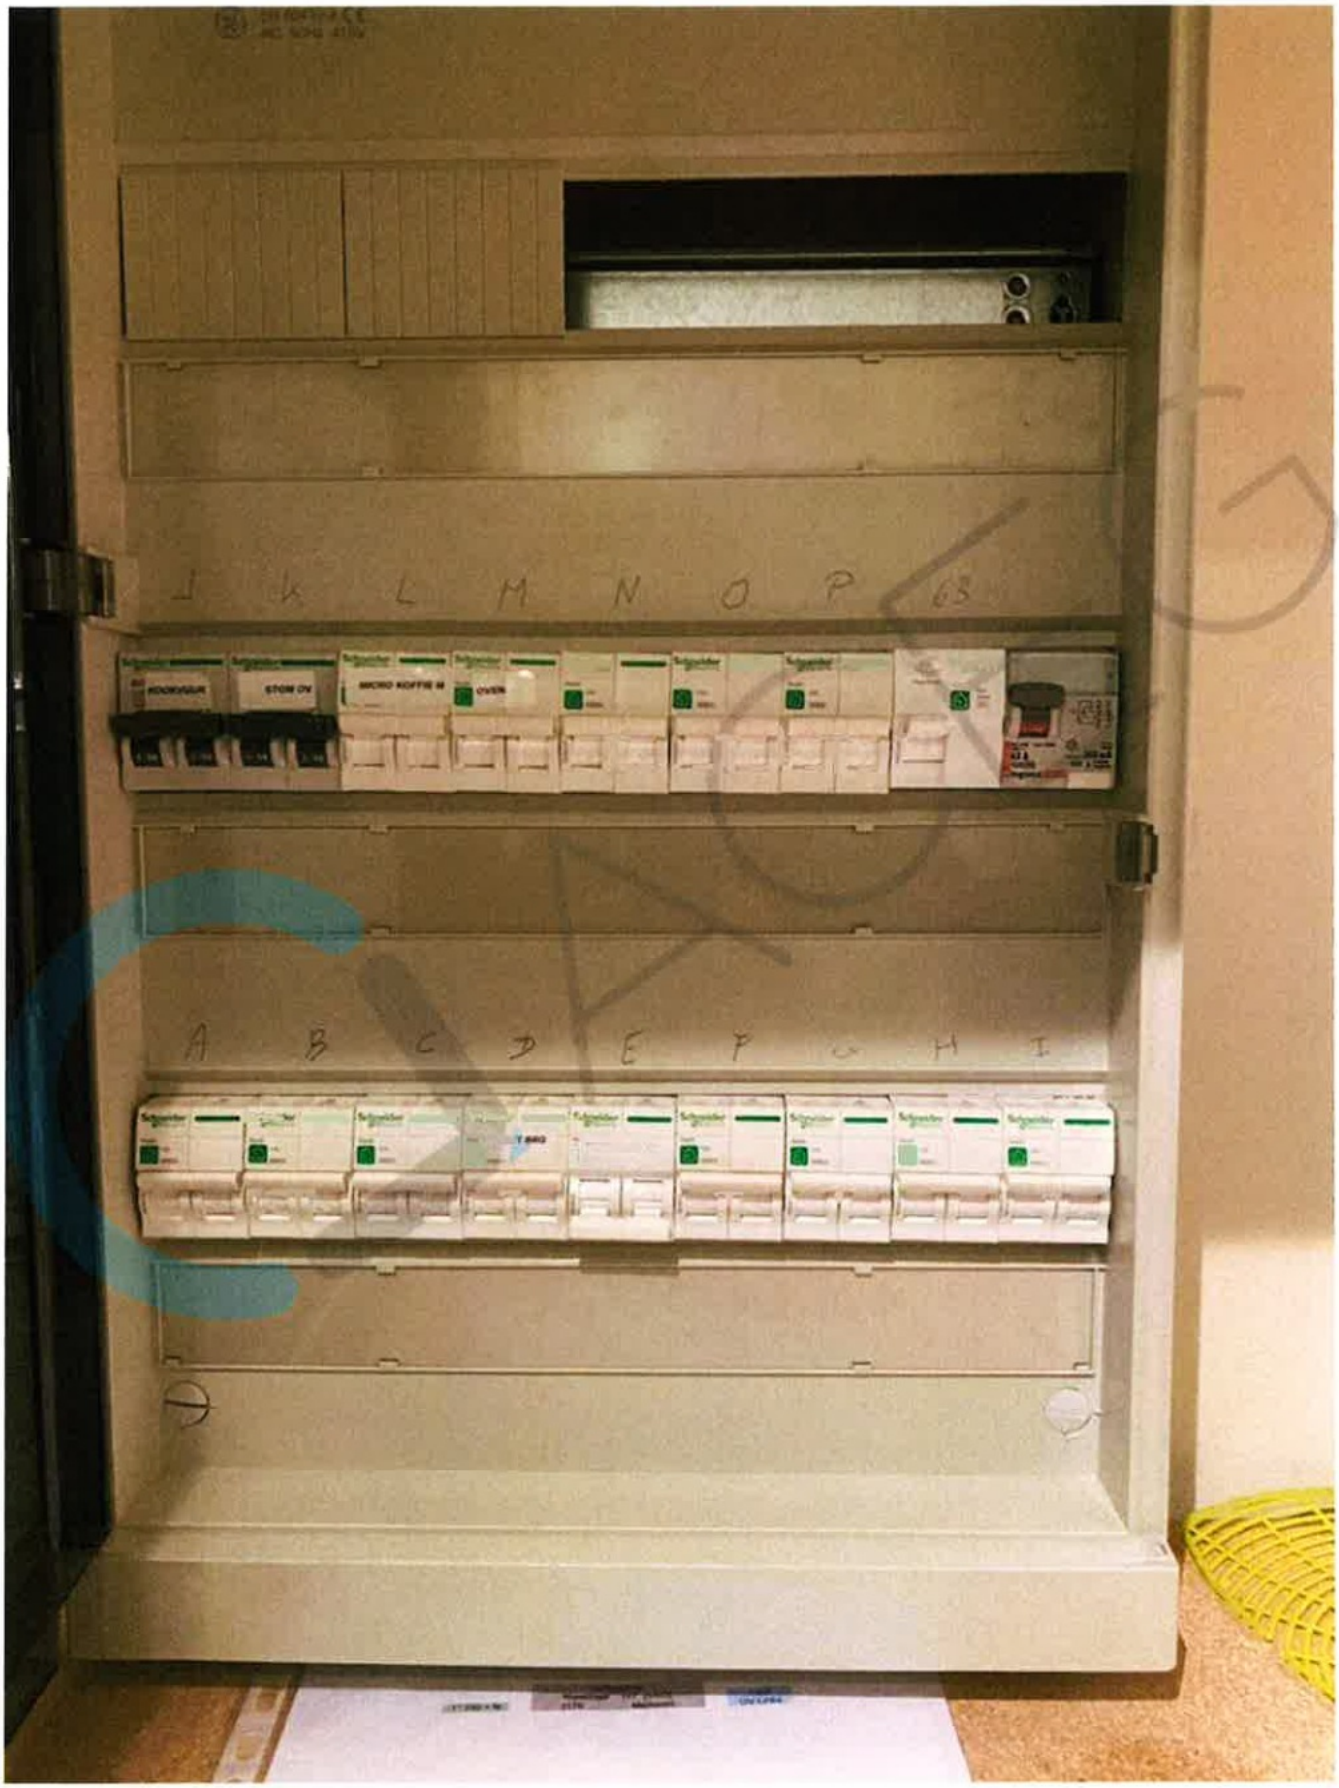


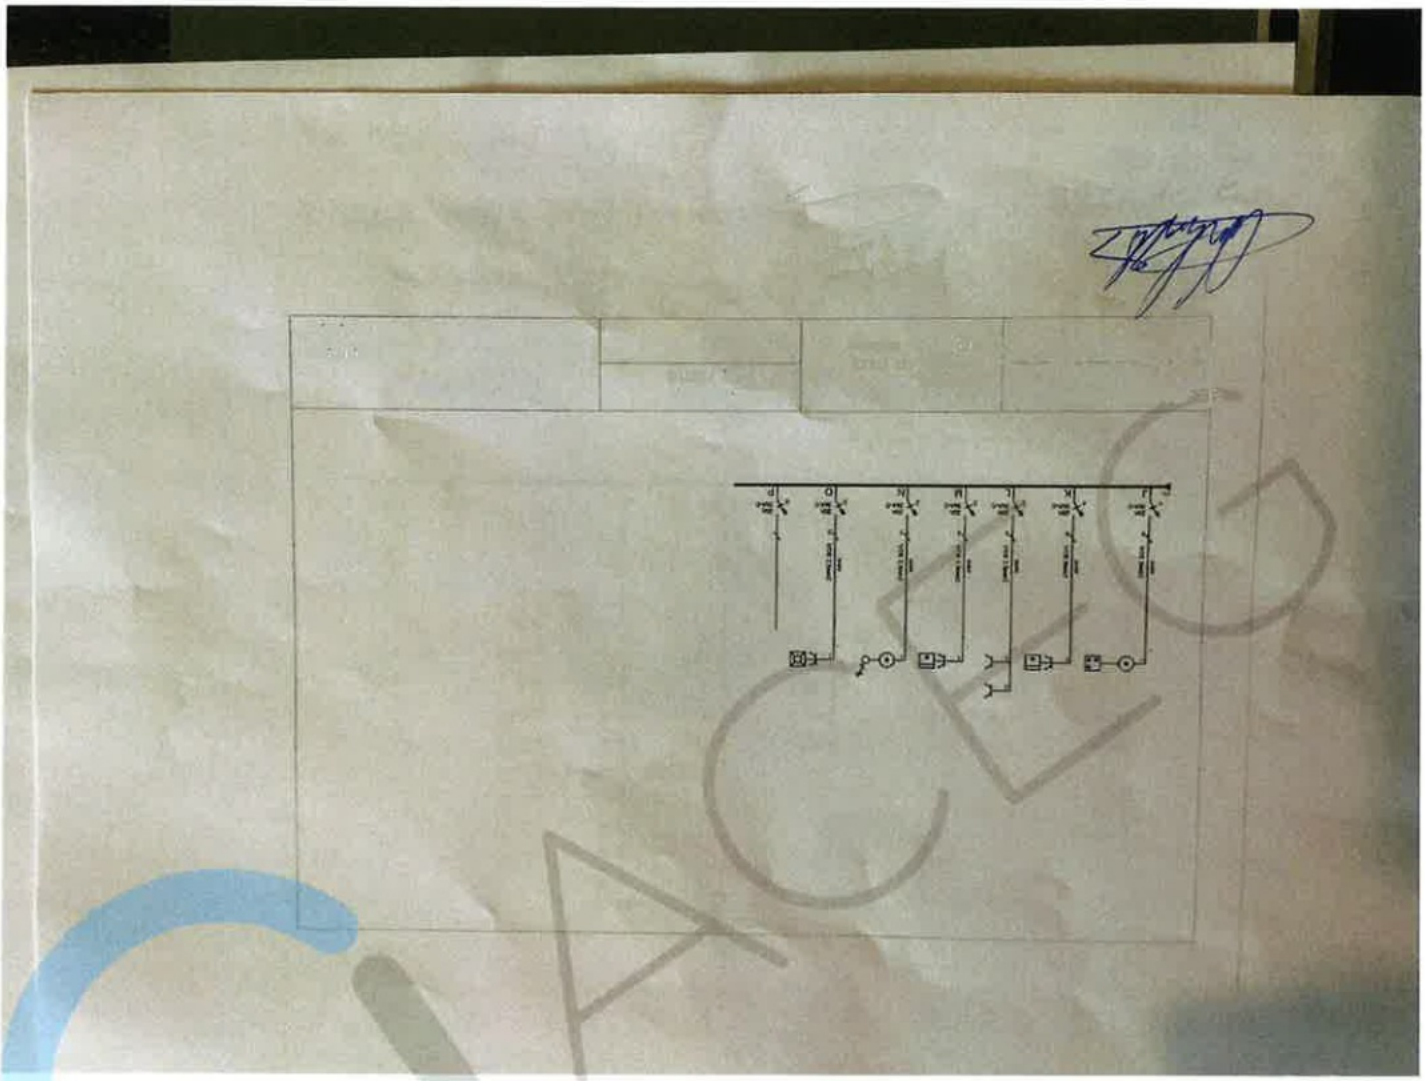


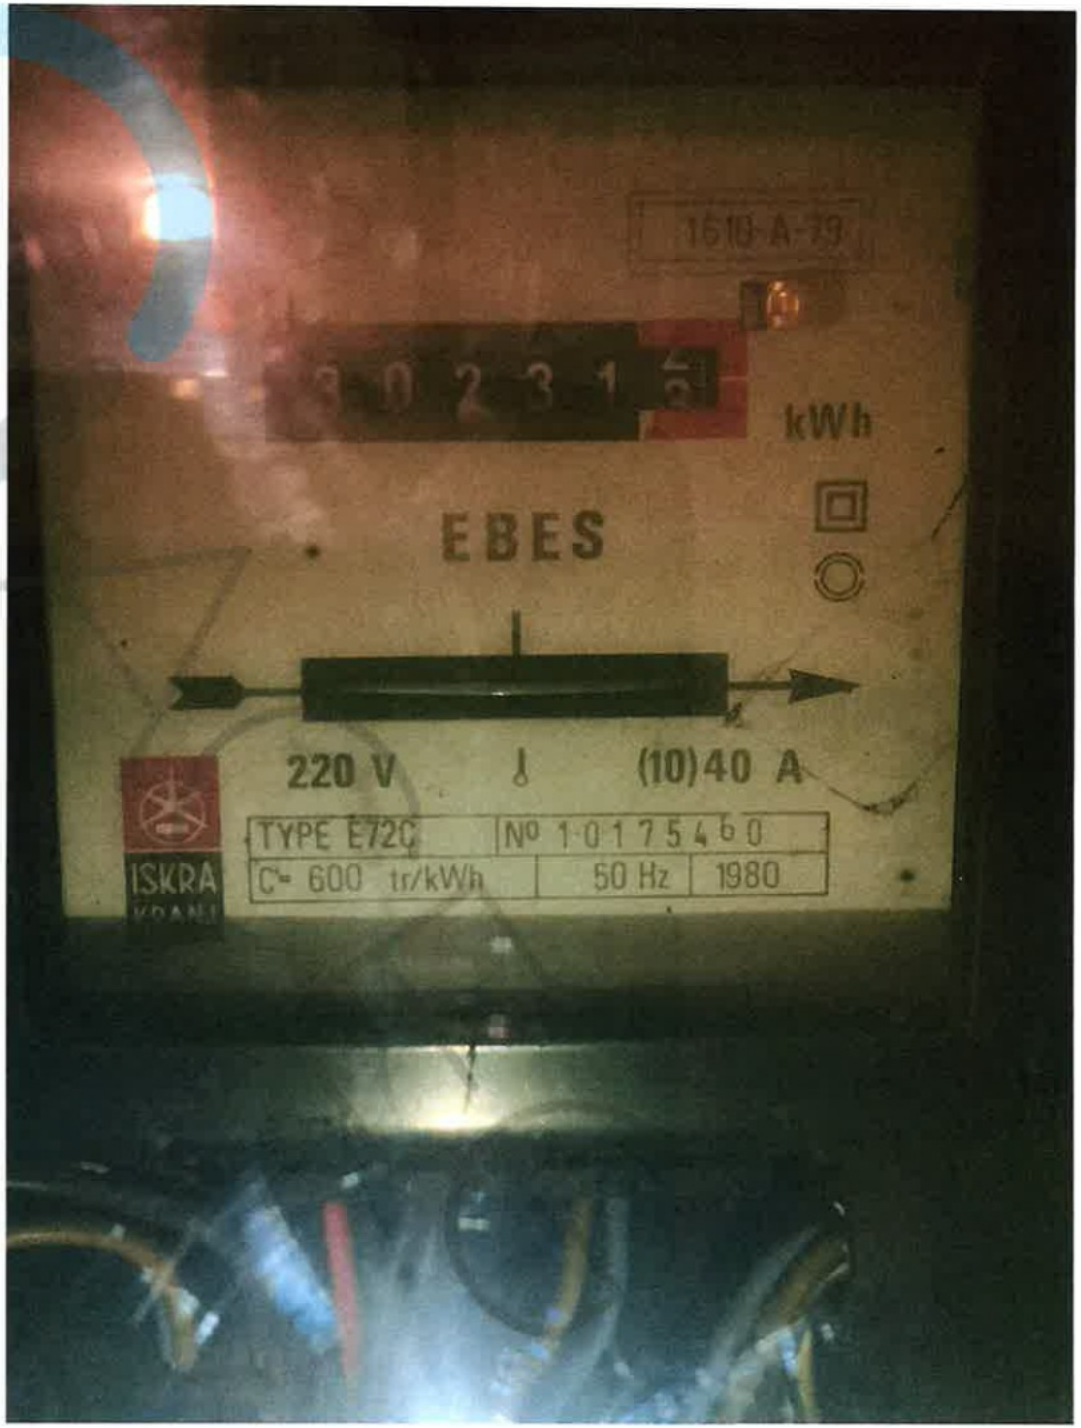
ACEG

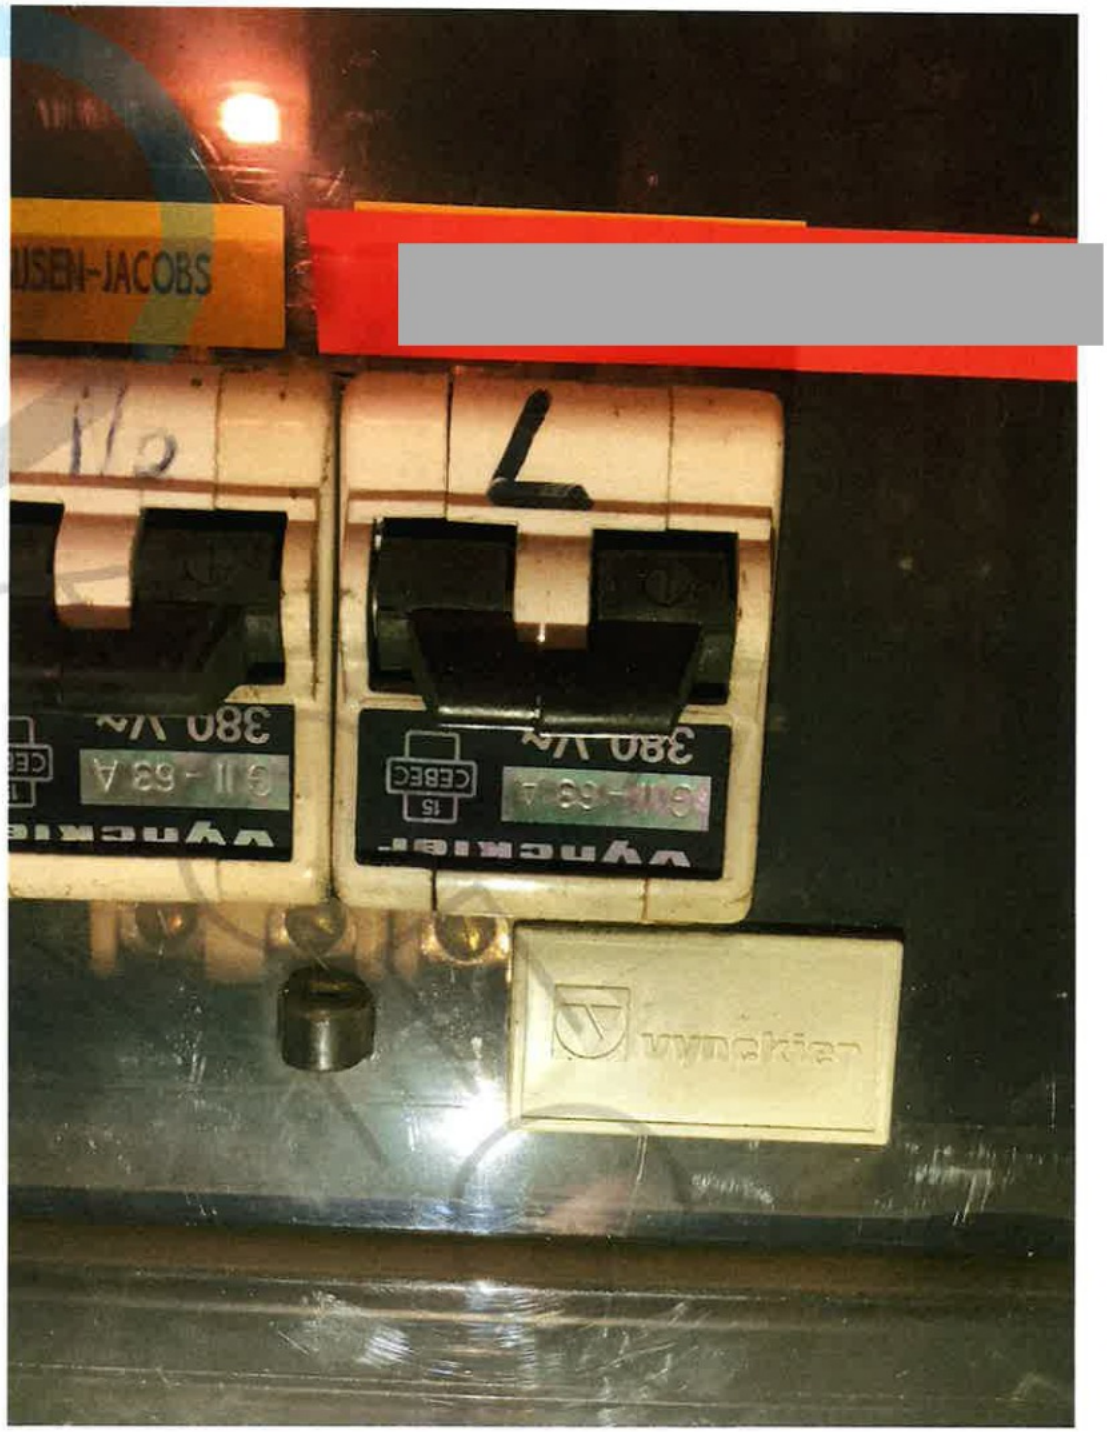
Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4

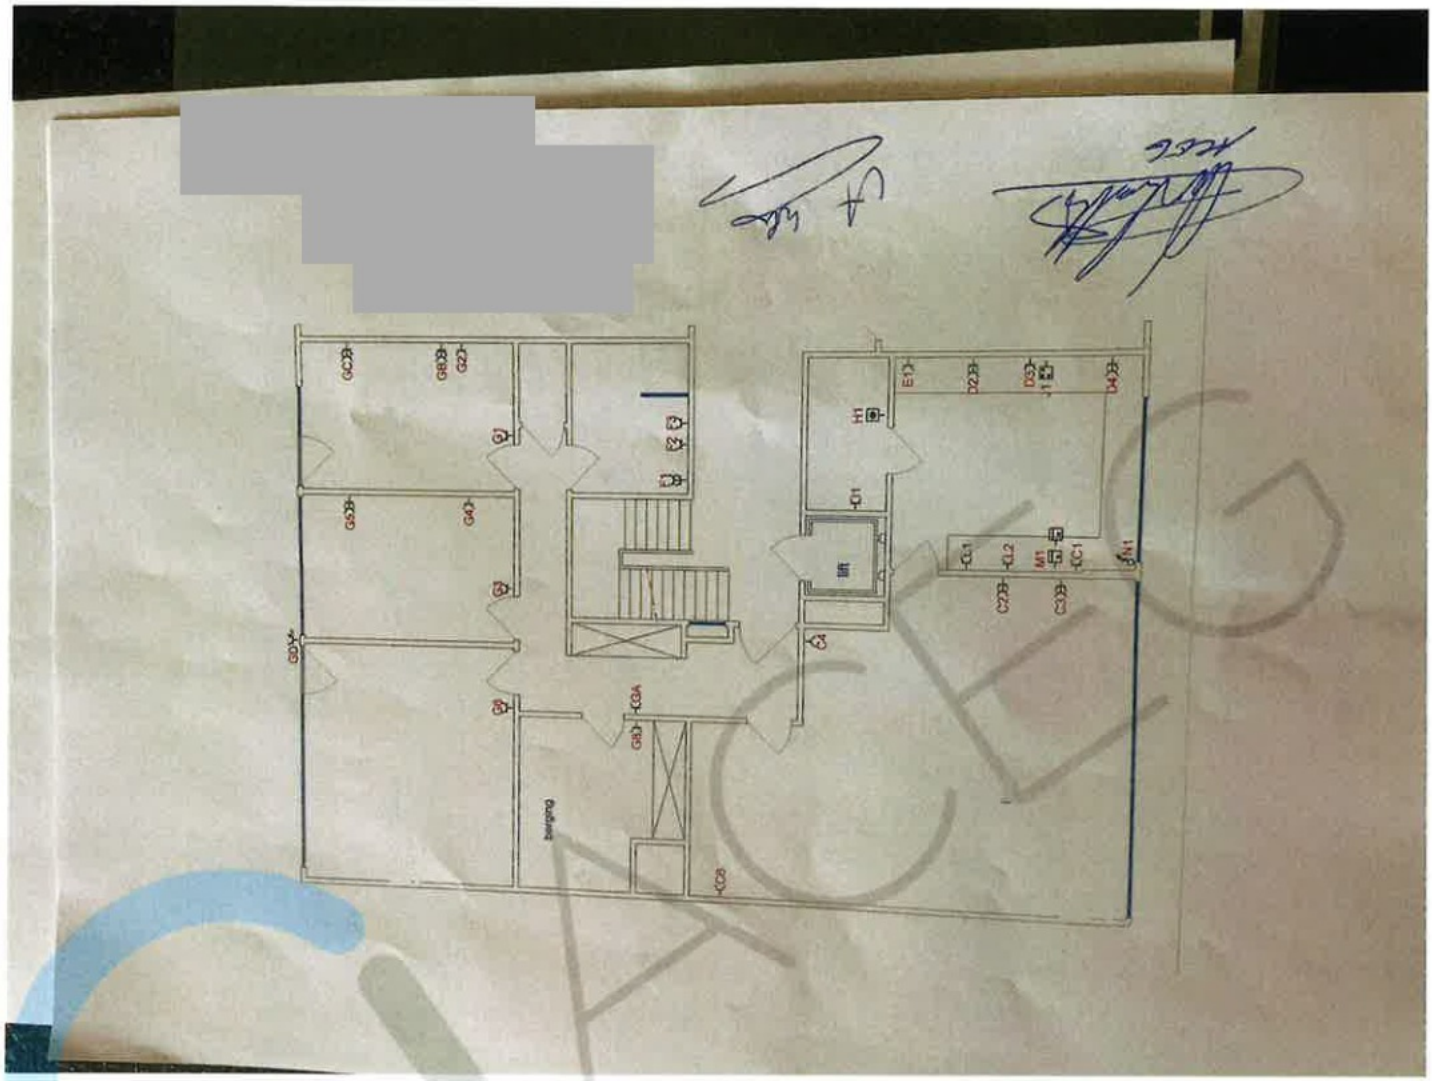
ACEG

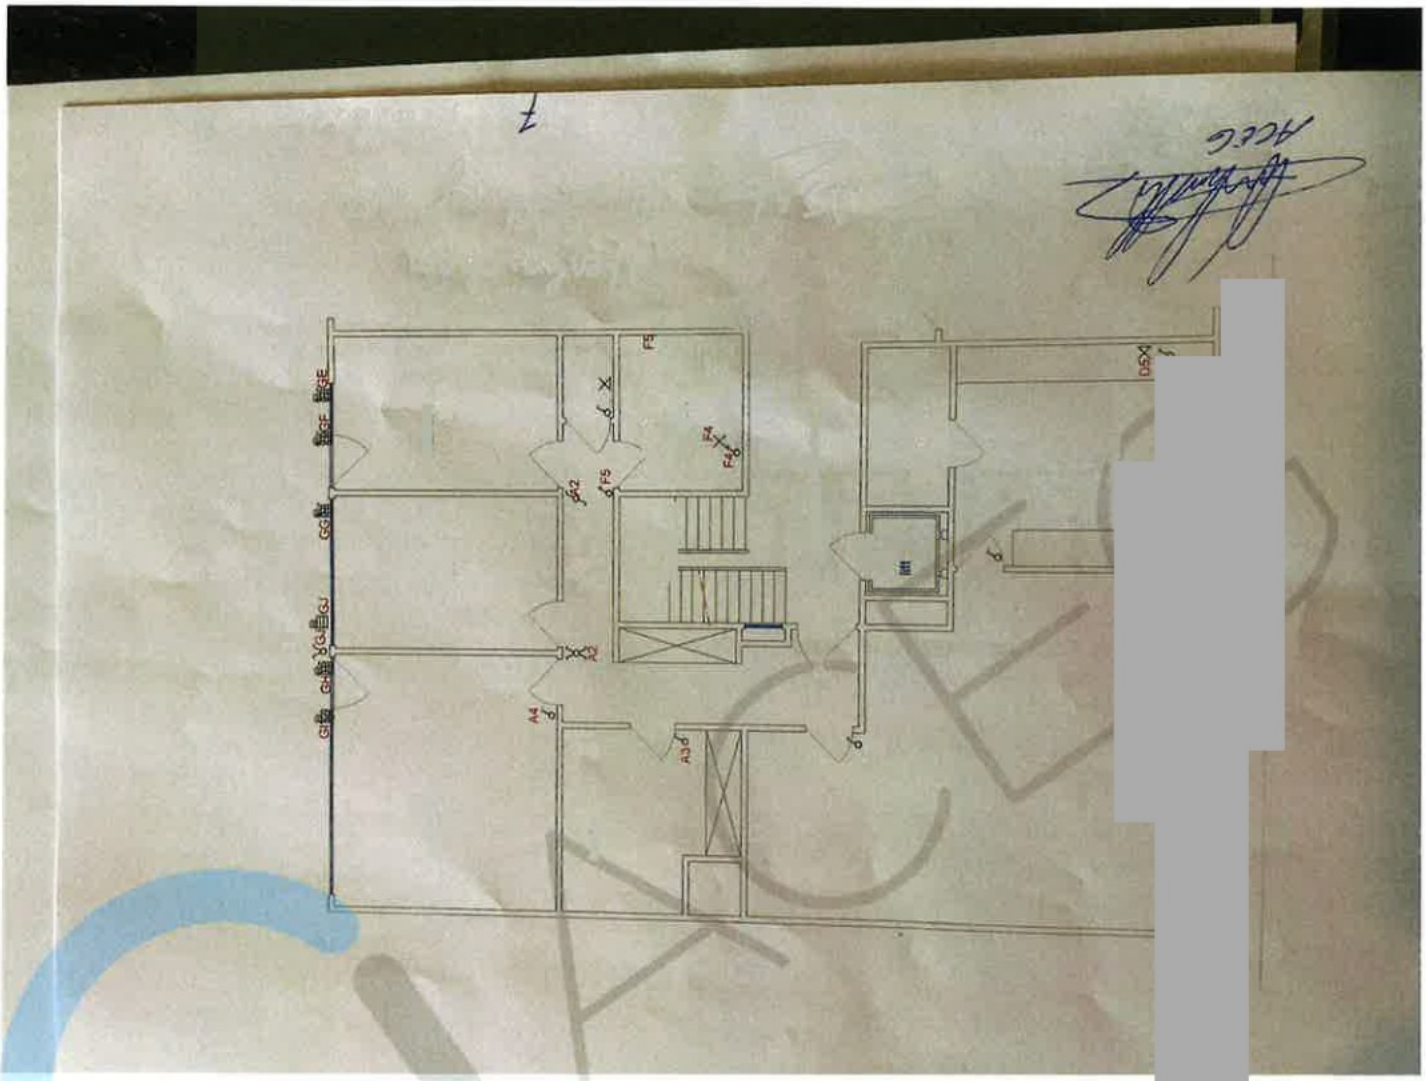

J K L M N O P 63
A B C D E F G H I

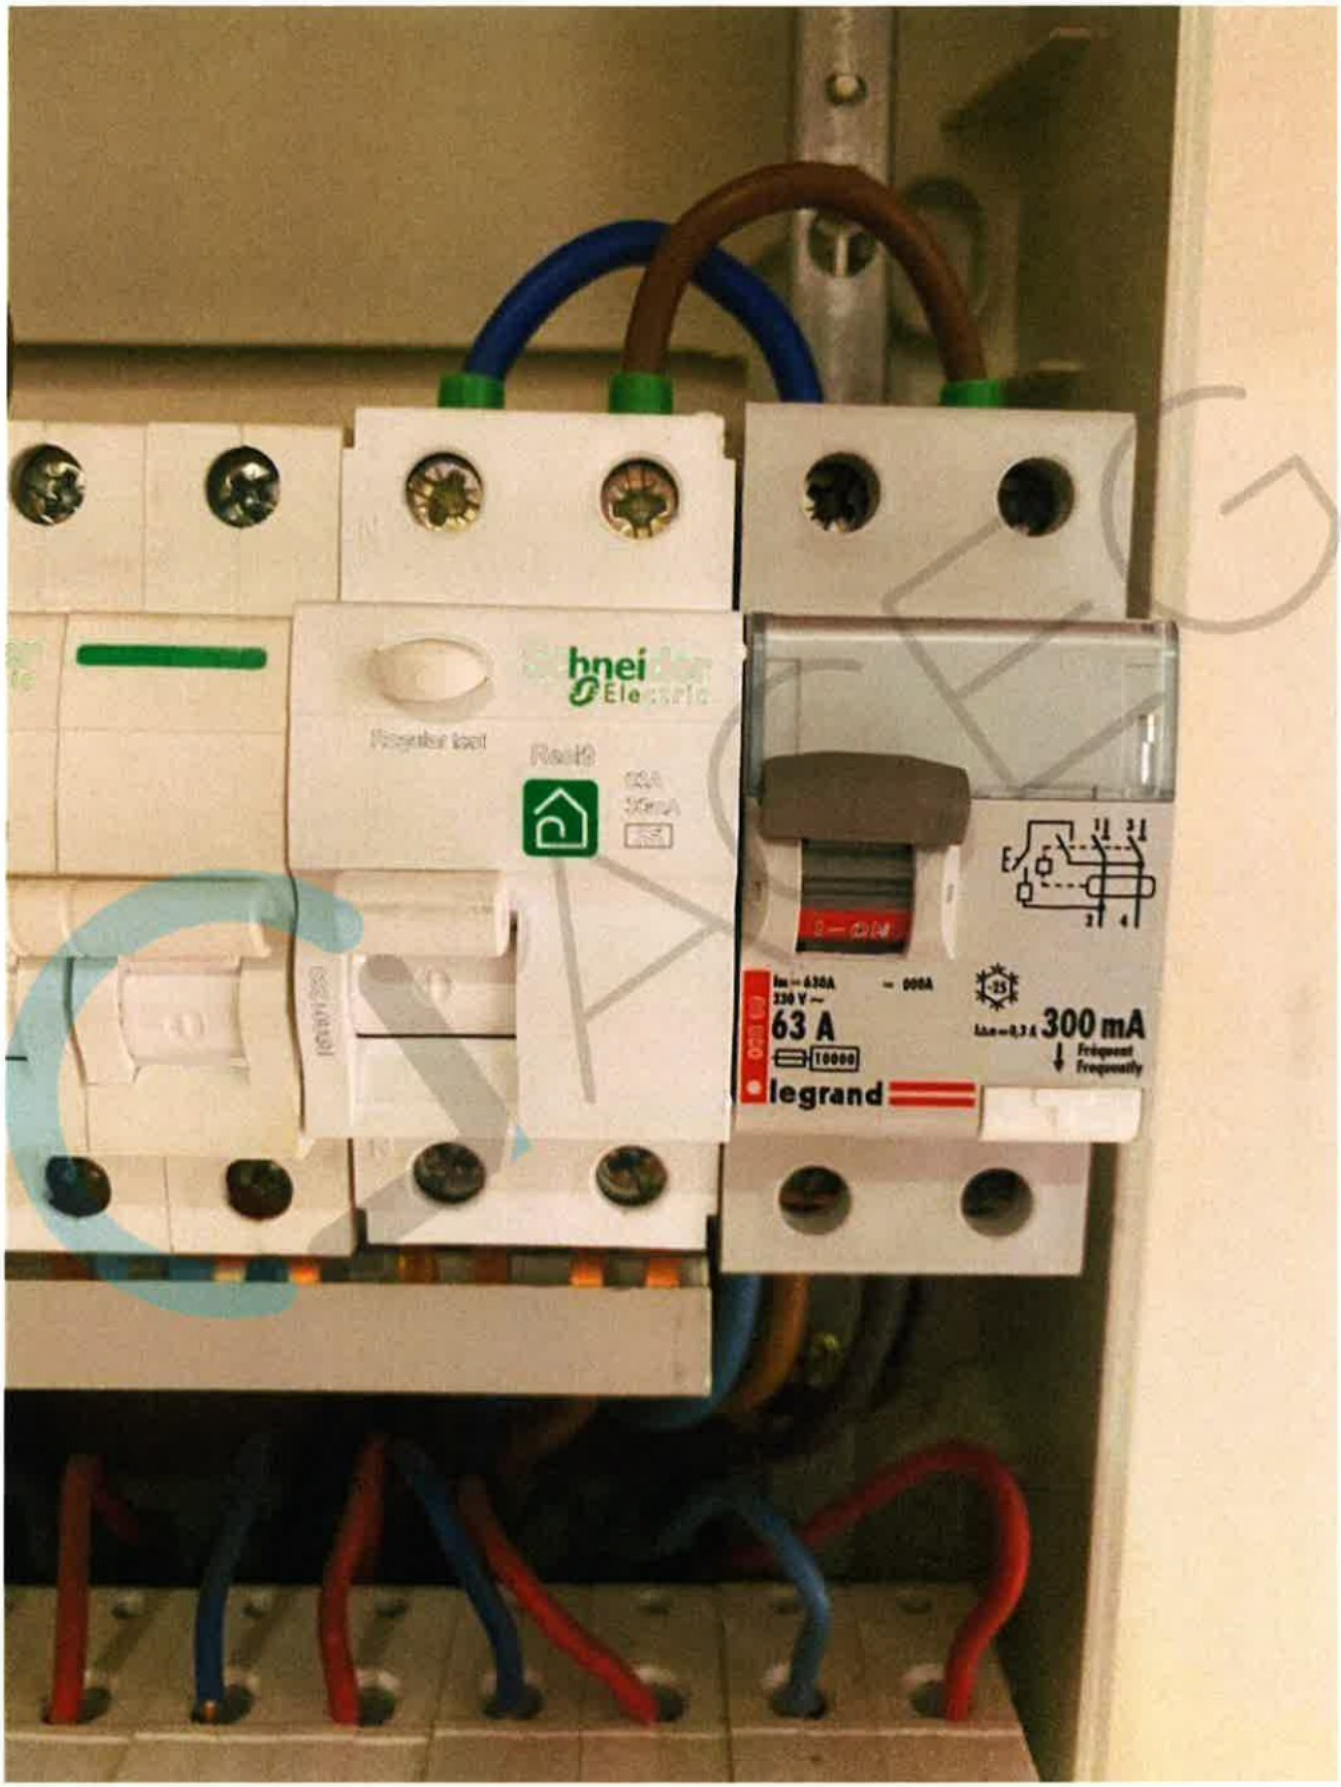


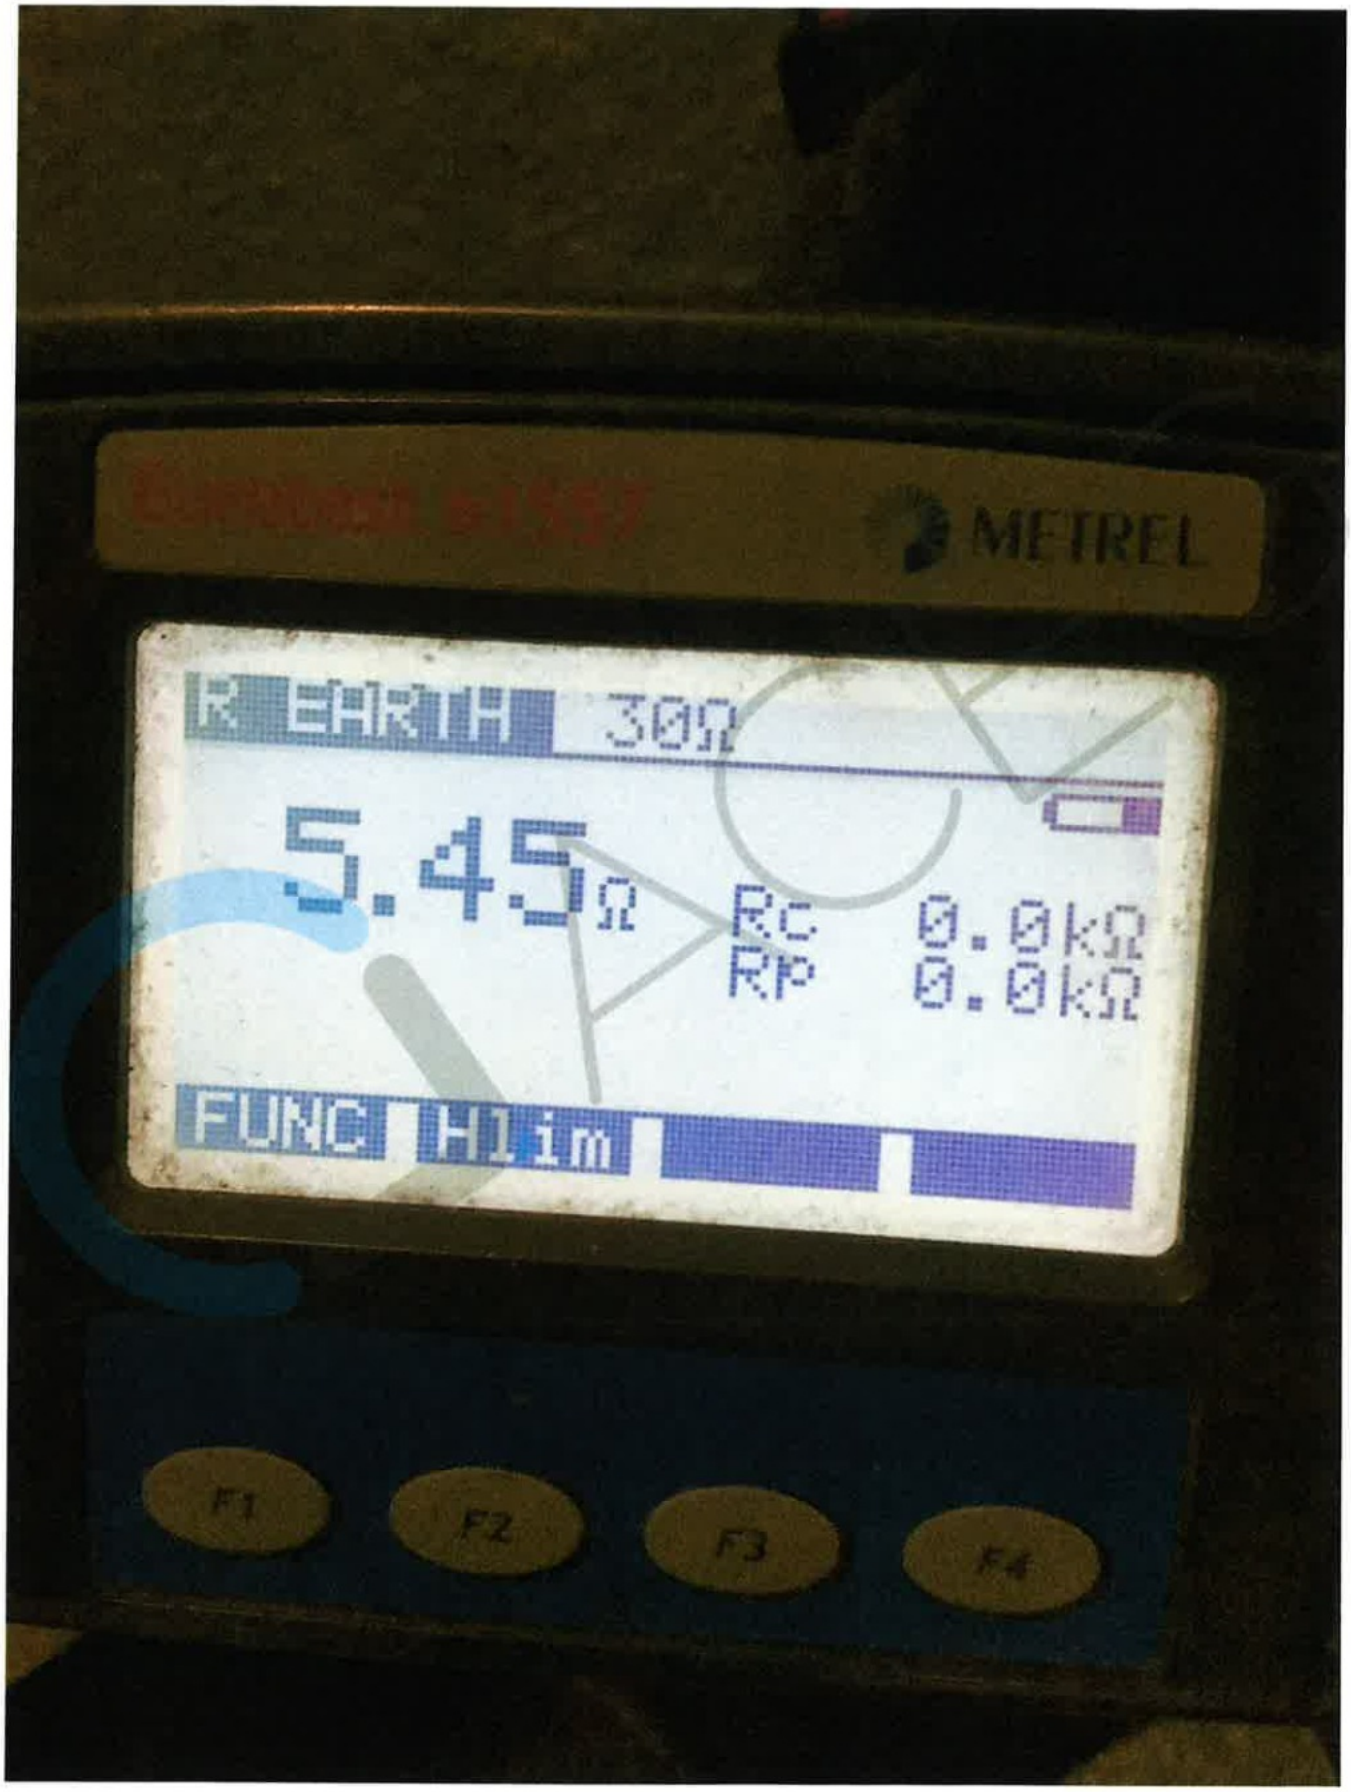

1610-A-19
10231
kWh
EBES
220 V
(10)40 A
TYPE E72C
Nº 10175460
C= 600 tr/kWh
50 Hz
1980
ISKRA

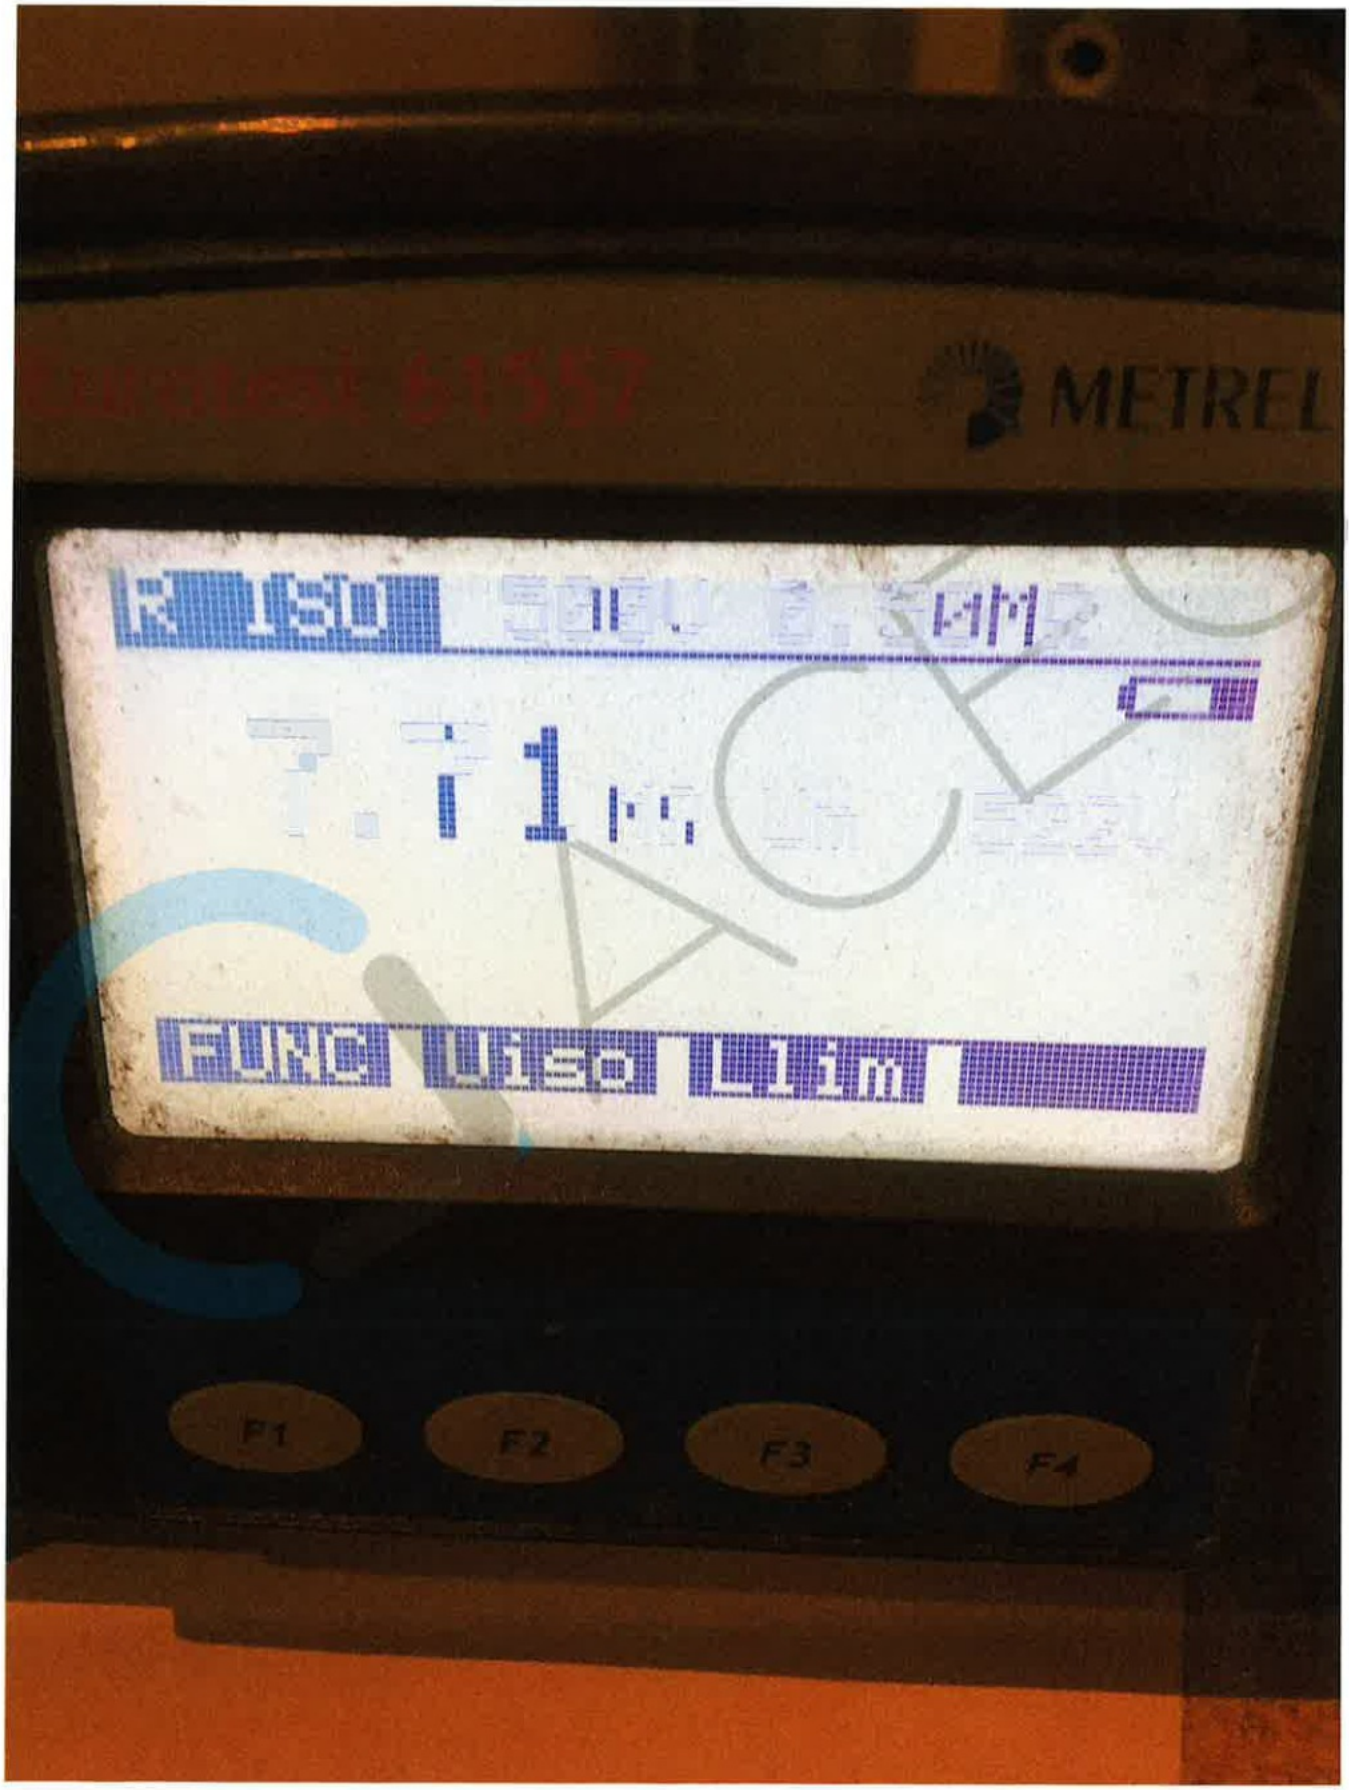

380 V~
CEBEC
15
wynckier


Lift
Passage


F5
F4
F5
F4
A2
A4
A3d


63 A
300 mA
legrand


METREL
R EARTH 30Ω
5.45Ω
RC 0.0kΩ
RP 0.0kΩ
FUNC Hiim
F1
F2
F3
F4


METREL
F1
F2
F3
F4

bvba

BTW BE 454.166.260
Tel: 015/75.23.50

01/02/2024

Luc De Schutter